

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 26-05-2025

Echipa de evaluare: Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională (AO ADR) "Habitat", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: habitatvr@gmail.com, 069245390,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Rezina (Rezina)	
Adresa, strada, nr.:	str. Șciusev 10 incubator afaceri	
Instituția:	BESV-37/27	
Tipul instituției:	Întreprindere comercială	
Latitudinea:	47.74546 ,	
Longitudinea:	28.95855	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:

-




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

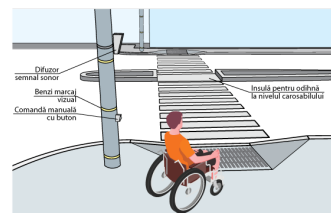


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:

-

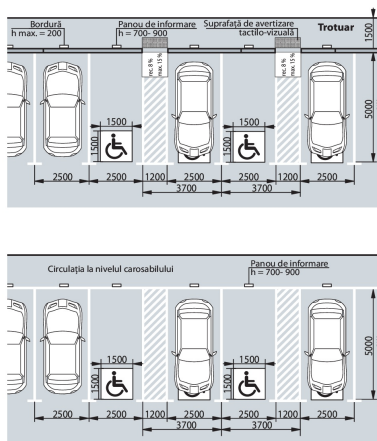




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:

-

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

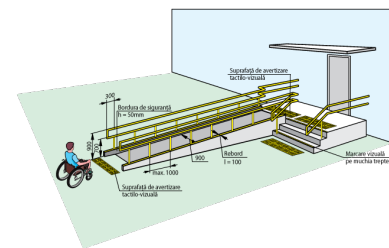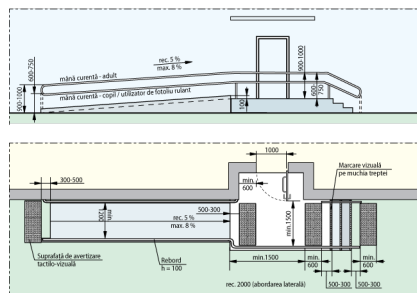


Uși



Există o singură intrare comună:


Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

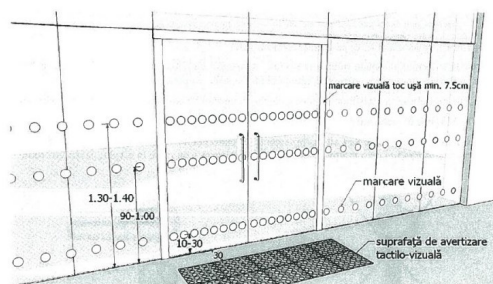

Coridoare

Coridoare:


Da

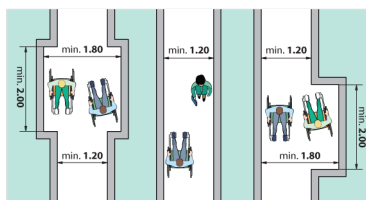

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

-

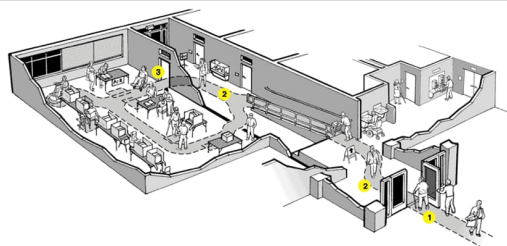

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da

Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?

Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da
	Ușa de intrare WC interior, lățime:	104 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
	Dimensiuni grup sanitar:	150 cm x 175 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Ușa cabină WC, lățime:	88 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	150 cm x 175 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
	Vasul WC are bare de suport:	Nu
	Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 86 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 110 cm Standard: maxim 100 cm
	Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 85 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

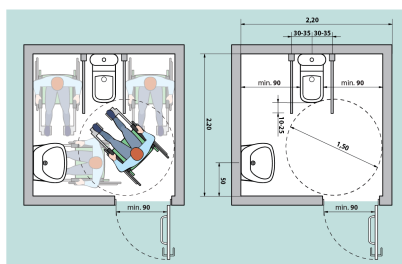


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

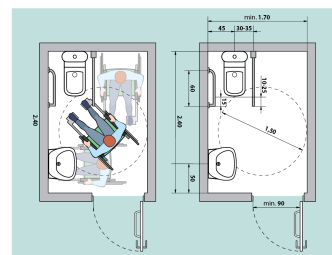


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Loc de parcare



Galerie - Sala de prestare a serviciului





