

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 24-11-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Ocnita (Ocnita)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	STOFM Ocnita	
Tipul instituției:	ANOFM	
Latitudinea:	48.414449 ,	
Longitudinea:	27.469101	

Căi de acces către clădire		
Tip înveliș:		Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:		Cu fisuri / gropi
Trotuare:		Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:		Lină
Poartă intrare:		Nu
Prag poartă:		Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:		Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:		Nu
Borduri:		Nu
Scări/Trepte:		Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):		Nu
Nivel:		Înclinat în urcuș

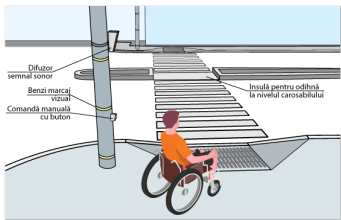



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare		
Parcare obișnuită:		Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:		Nu

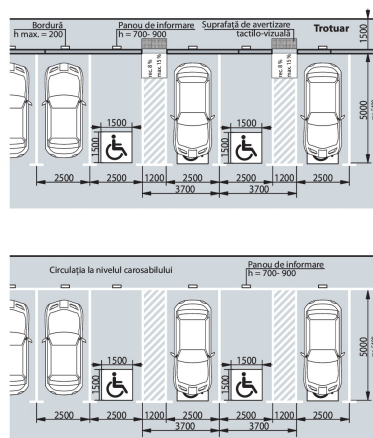


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 8 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)14 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	300 cm x 1800 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	90 cm ! Pentru h - până în 20 cm – se aplică regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Da

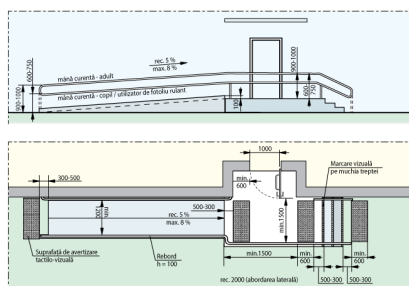


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

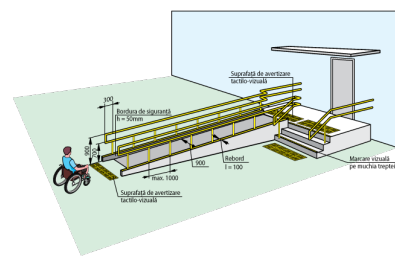


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 65 cm + 65 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 65 cm , 65 cm , 65 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Prag 2 cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Prag 3 cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

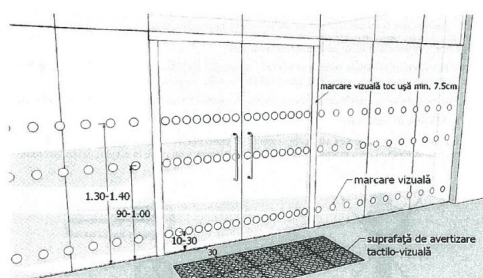


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	120 cm , nu există buzunare la coridoare Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)


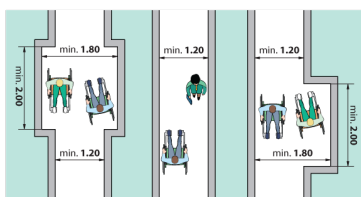


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Etaj
Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj
Trepte:	Da, 80 trepte , înălțimea:15 cm
Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Nu
	Culori contrastante pentru sală:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

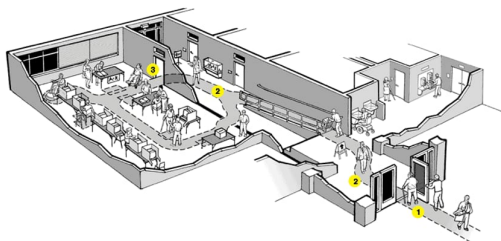

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Etaj
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	60 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 5 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	130 cm x 400 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveță:	Da
Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
Este uscător de mâini:	Nu
Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Parțial

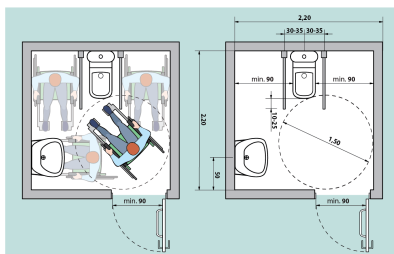


Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


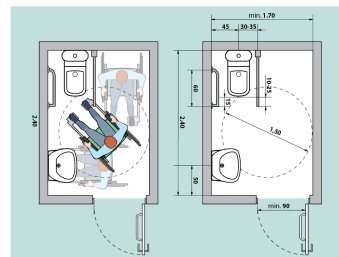


Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







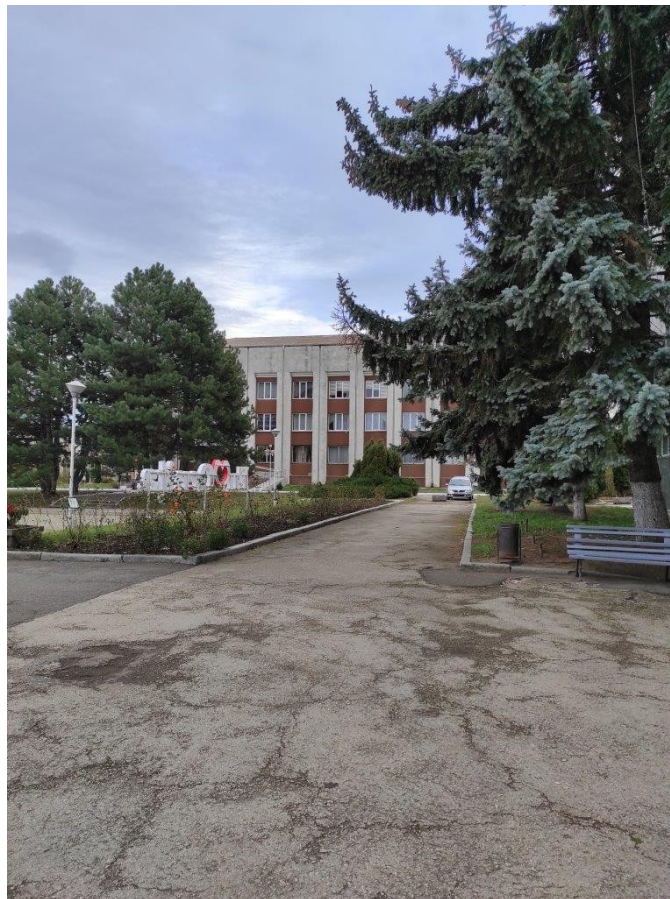







Galerie - Intrare în clădire






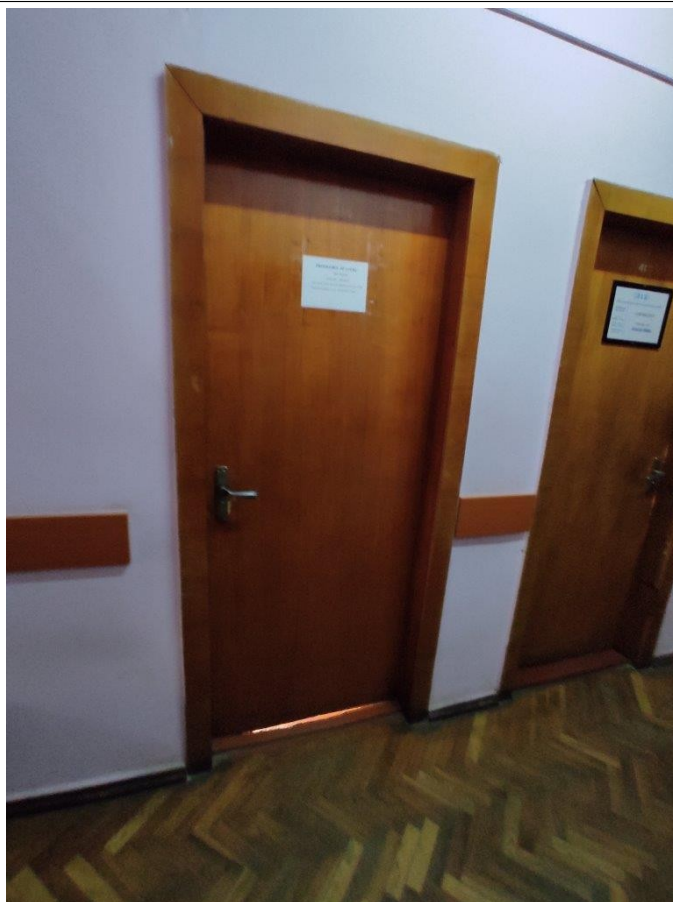



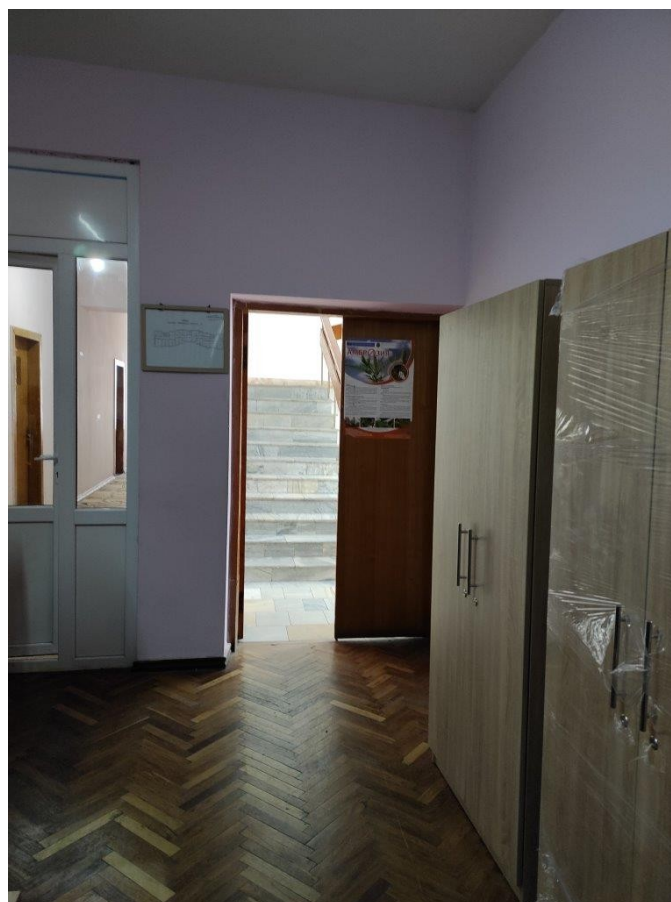





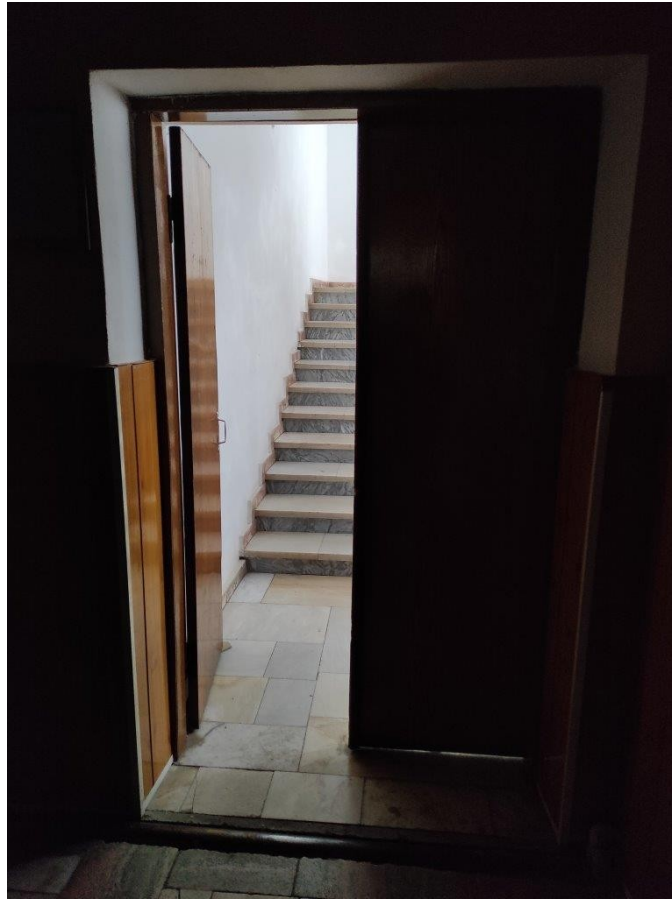






Galerie - Coridoare

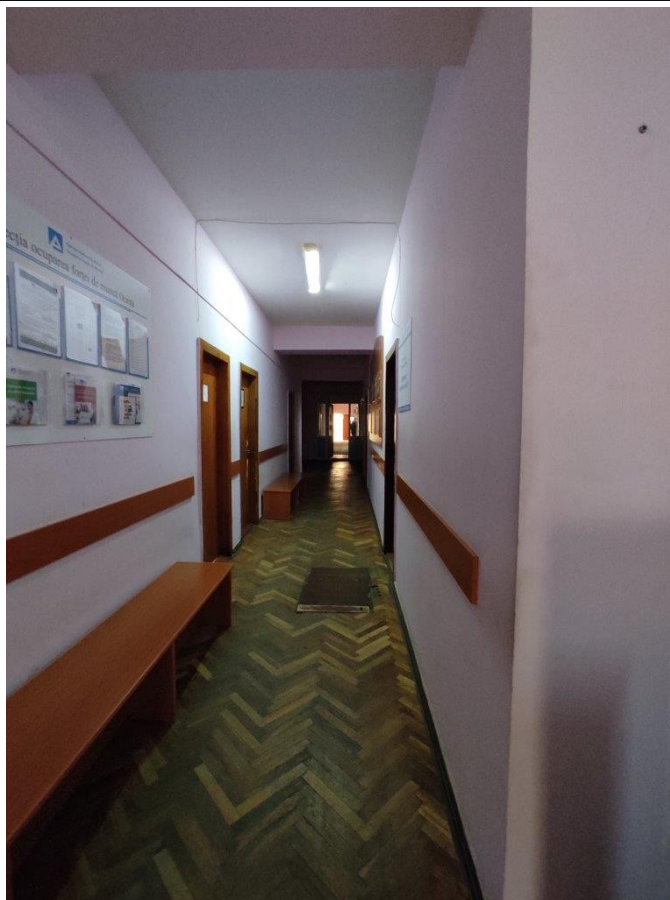


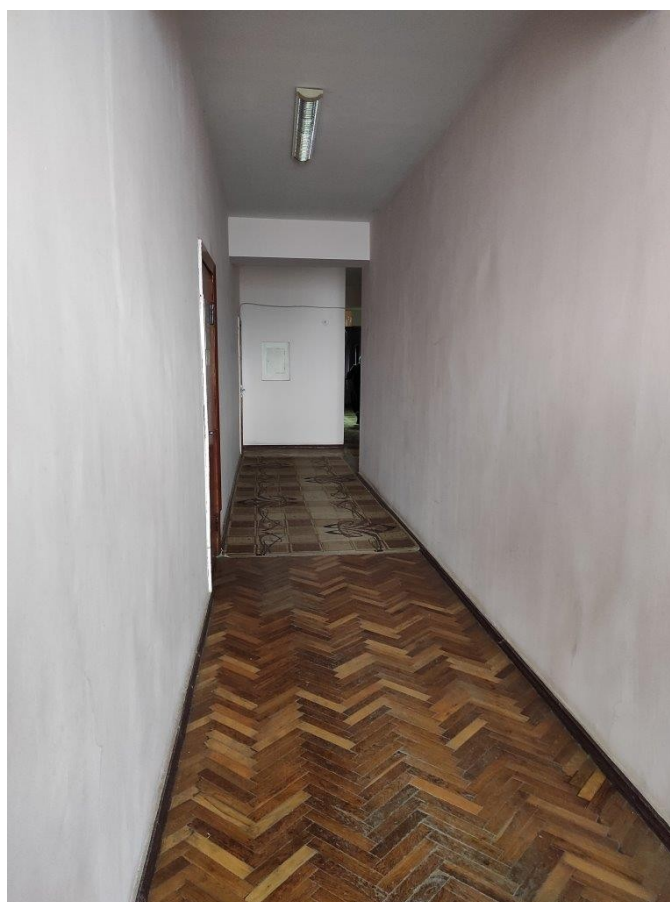

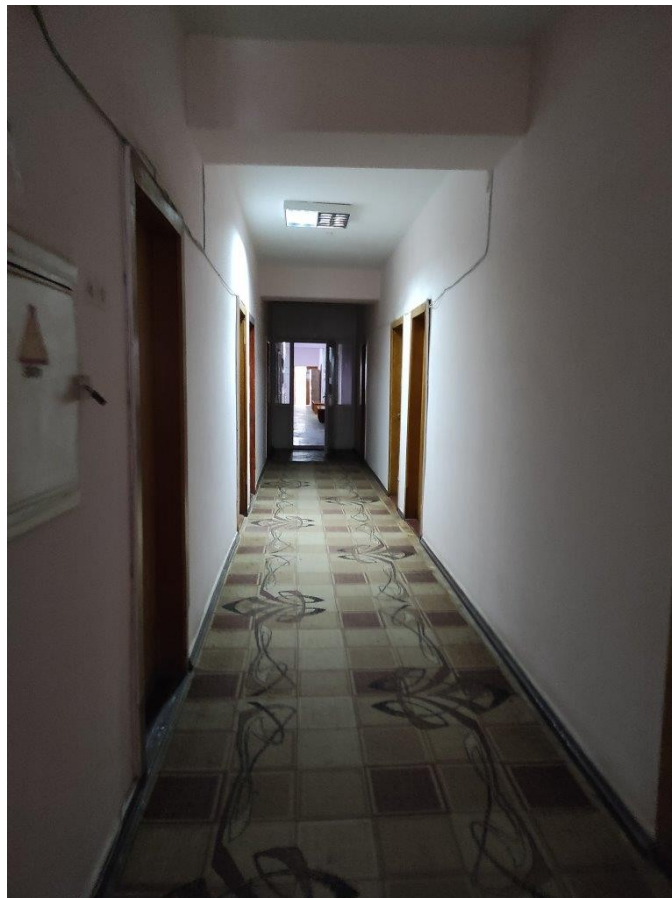

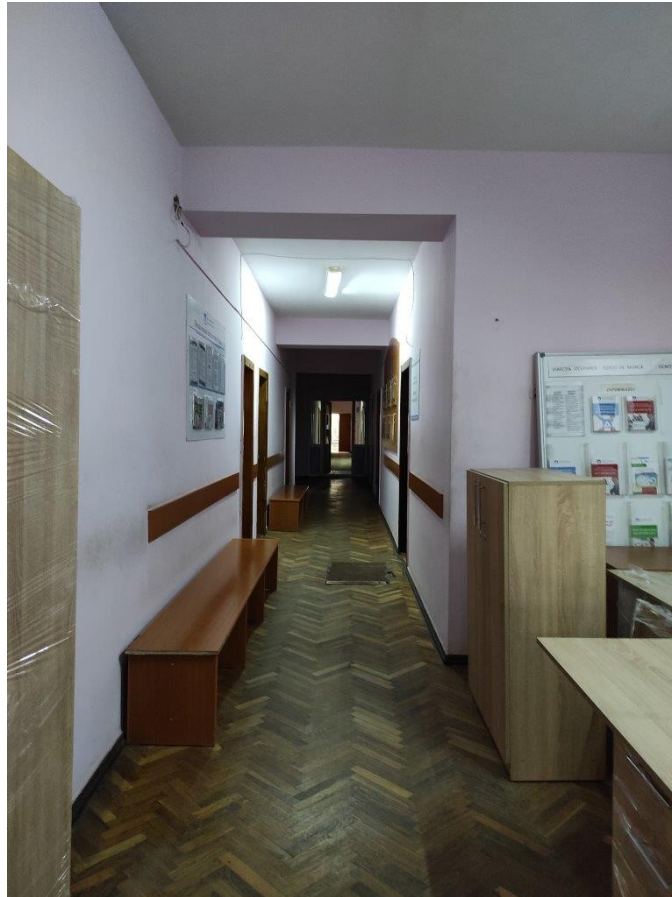

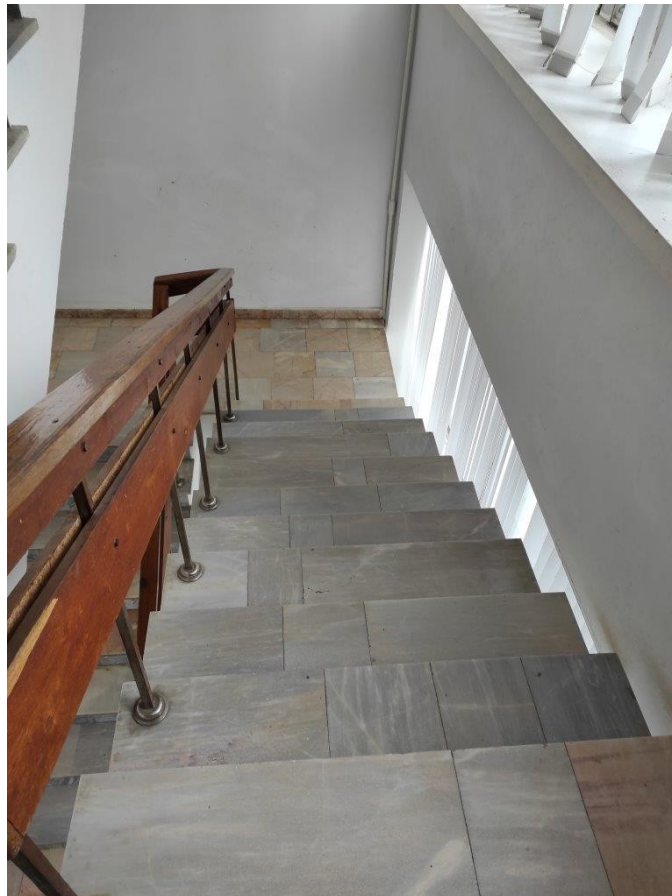

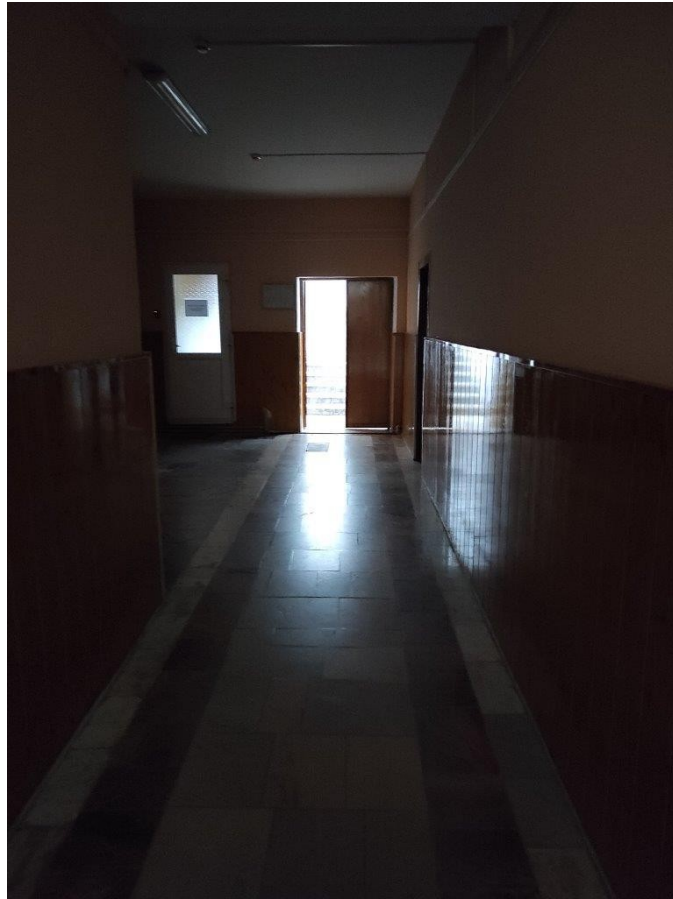

Galerie - Sala de prestare a serviciului



Galerie - Grup sanitar



