Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 22-11-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	DGOFM Chișinău	
Tipul instituției:	ANOFM	
Latitudinea: **Longitudinea:**	47.002335 , 28.816331	
Căi de acces către clădire		
	Tip înveliș:	Pavaj
	Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
	Trotuare:	Da
	Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
	Poartă intrare:	Da, are lățimea: 350 cm
	Prag poartă:	Nu
	Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
	Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
	Borduri:	Nu
	Scări/Trepte:	Nu
	Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
	Nivel:	Înclinat în urcuș



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

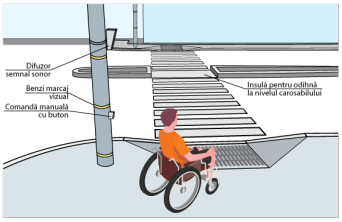

Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare		
	Parcare obișnuită:	Da
	Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu
	Borduri la trecere spre clădire:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate

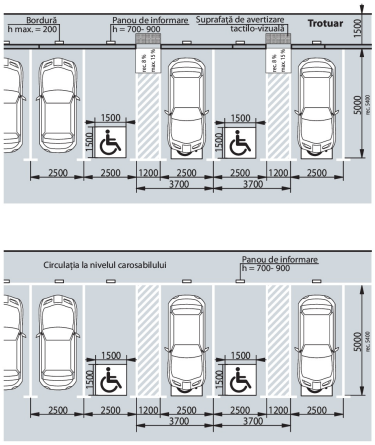

Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)16 cm
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de întrare în clădire:	510 cm x 1940 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	64 cm Standard: Se aplica regula de 1:12
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	241 cm
Lățimea rampei:	121 cm
Rampa este din:	Teracotă
Rampa este de tip:	Mobilă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 71. Înălțimea barele de sus: 90 .
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	-

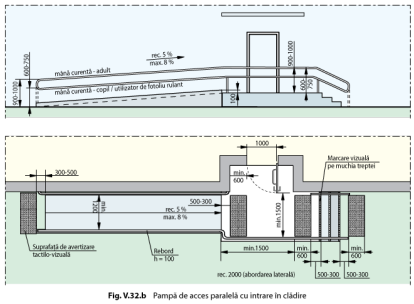

Fig. V.32.b Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire

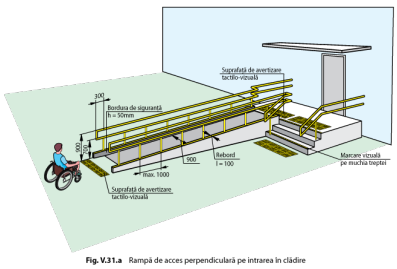

Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Categorii	Indicatori	Date colectate
Uși		
	Există o singură intrare comună:	Nu
	La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
	Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 82 cm + 82 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

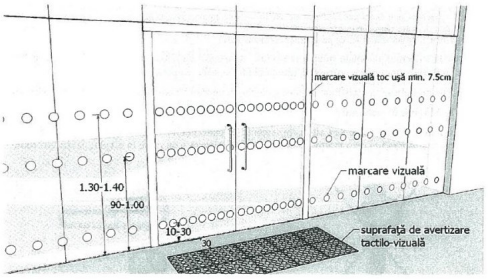

Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate

Coridoare		
	Coridoare:	Da
	Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	116 cm Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
	Trepte:	Nu
	Suprafață alunecoasă:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

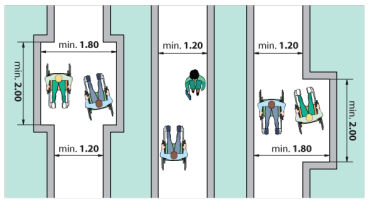

Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi		

Categorii	Indicatori	Date colectate
Este la nivel de:	Etaj	
	Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Da . Lățimea ușii ascensorului: 99 cm (Standard: Ușa ar trebui să fie de minim 90 cm) Dimensiunile interioare ale cabinei: 147 cm (Standard: Dimensiunile interioare ale cabinei sunt minim de 1,1 m x 1,4 m)
	Trepte:	Nu
	Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	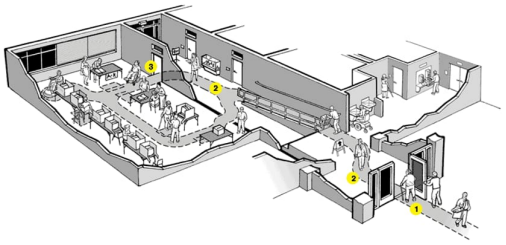	
Grup sanitar		
	Grup sanitar în exterior:	Nu
	Grup sanitar în interior:	Da . La Etaj
	Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
	Ușa de intrare WC interior, lățime:	89 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Dimensiuni grup sanitar:	210 cm x 181 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Interior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	210 cm x 181 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Vasul WC are bare de suport:	Da, rabatabilă, la înălțimea de: 73 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavoar/chiuvetă:	Da , înălțimea de: 78 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 63 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 70 cm Standard: maxim 100 cm
	Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 90 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

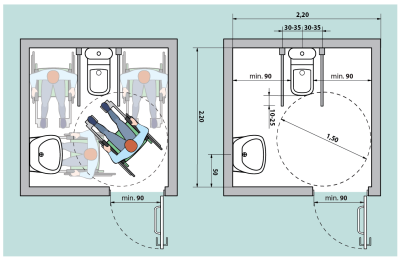

Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

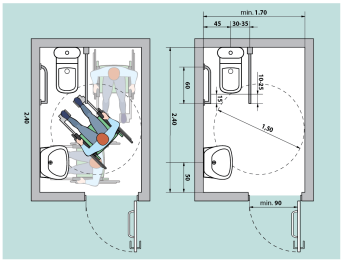

Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Intrare în clădire

Galerie - Uși

EXIT
DIRECȚIA GENERALĂ
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Program de lucru
Luni - Vineri 8:00 - 17:00
Pauză 12:00 - 13:00
NEW YORK

Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă
Direcția Generală Ocuparea Forței de Munc
Municipiul Chișinău
Chisinau General Employment Department
Главное управление занятости
муниципий Кишинёв
Головне управління зайнятості
муніципій Кишинів
Kişinău İş bulmaa genel bakanlığı

Galerie - Coridoare

Galerie - Sala de prestare a seviciului

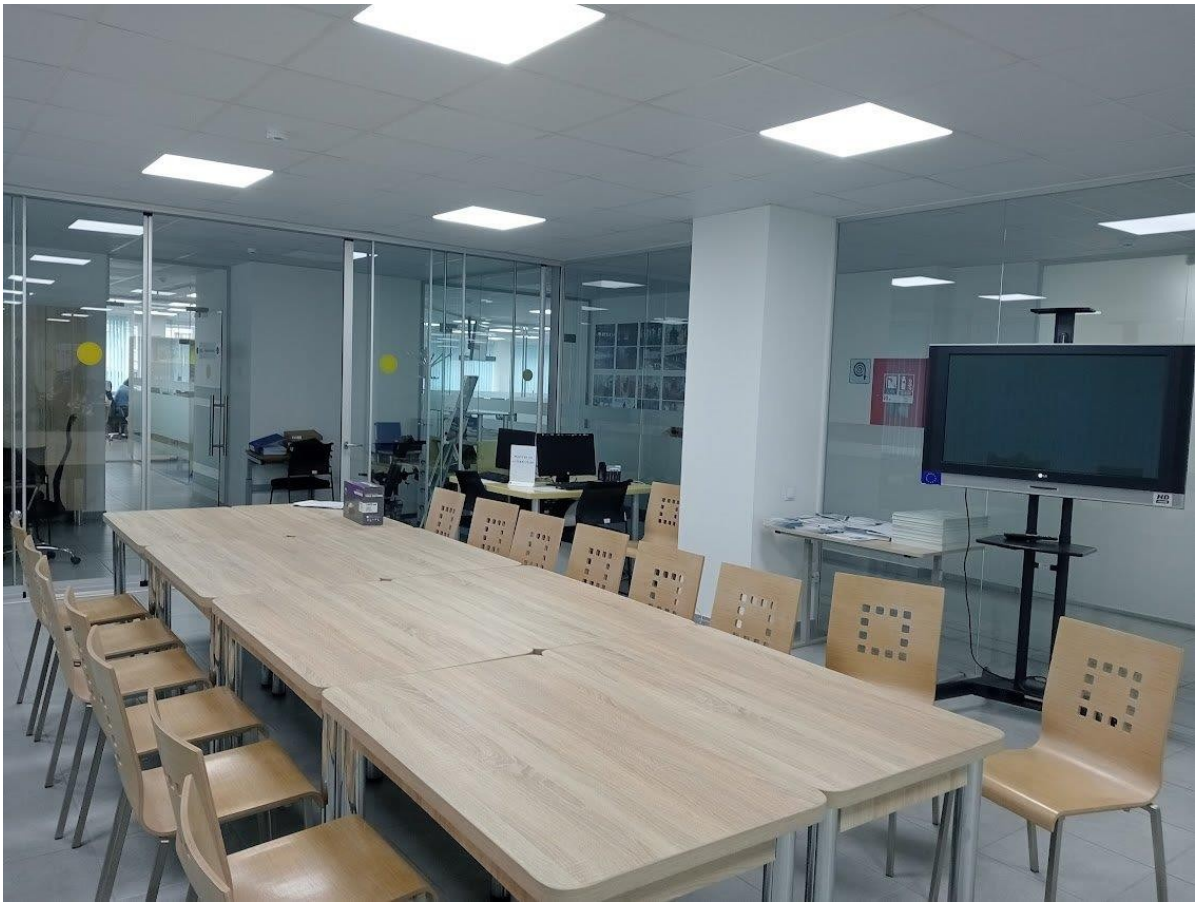

Căutați un loc de muncă?
Căutați un angajat profesionist?
O carieră de succes acasă!

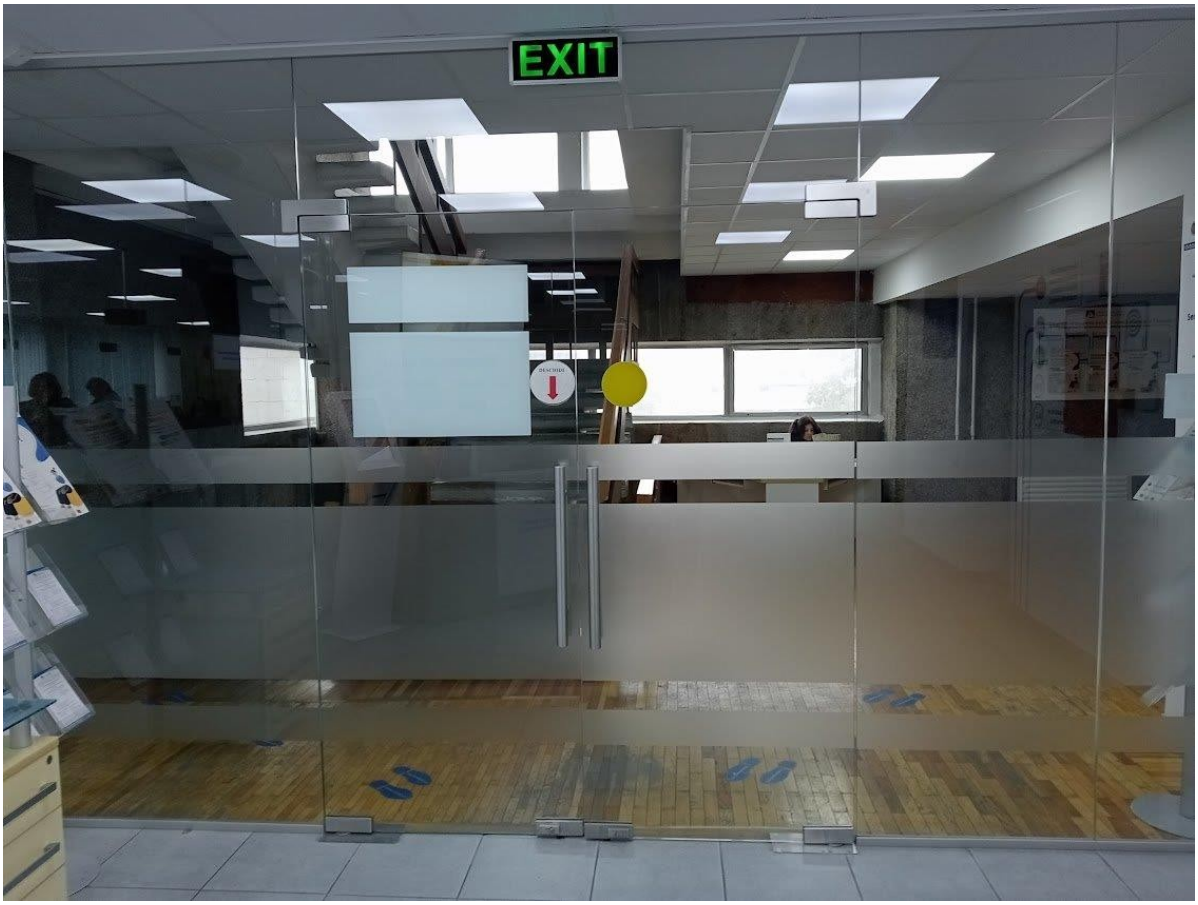
EXIT

301
Directia
Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă

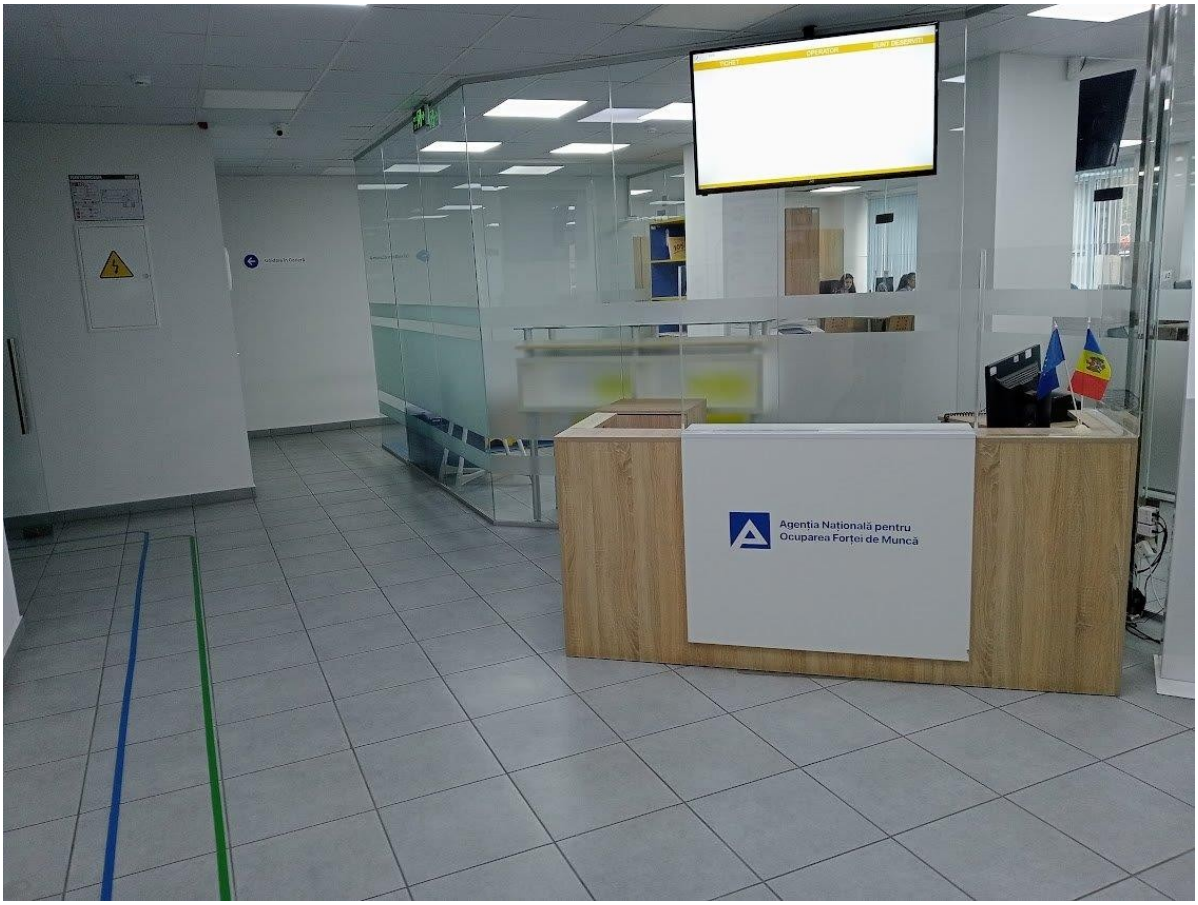

Galerie - Grup sanitar

WC