# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

**Data: 10-07-2025**

**Echipa de evaluare: AO Filocalia,**

**Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007**

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| **Localitate, raion:** | Stauceni (Chisinau) | |
| **Adresa, strada, nr.:** | str. A. Mateevici nr. 13 | |
| **Instituția:** | BESV 1/295 (Parterul Primăriei or. Stăuceni, Centru Educational Cultural)) | |
| **Tipul instituției:** | BESV | |
| **Latitudinea:**<br>**Longitudinea:** | 47.088141 ,<br>28.868056 | |
| **Căi de acces către clădire** | | |
| | Tip înveliș: | Pavaj |
| | Drumurile/Căile de acces sunt: | Calitative |
| | Trotuare: | Da |
| | Poartă intrare: | Nu |
| | Prag poartă: | Nu |
| | Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu |
| | Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant: | Nu |
| | Borduri: | Da, 1 borduri , înălțimea:5 cm |
| | Scări/Trepte: | Nu |
| | Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu |
| | Nivel: | Orizontal |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

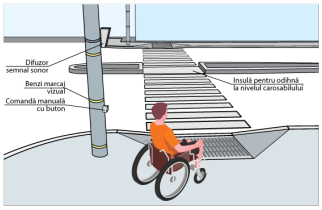


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

| | | |
|---|---|---|
| **Loc de parcare** | | |
| | Parcare obișnuită: | Da |
| | Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|

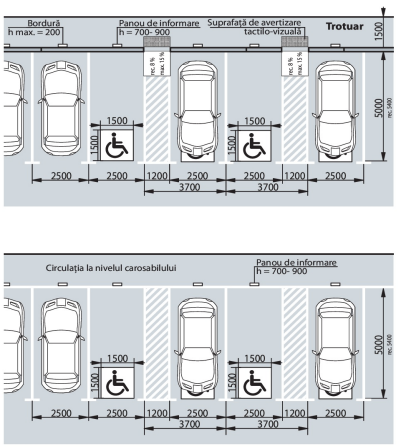


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

**Intrare în clădire**

| | |
|---|---|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului: | Da |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu |
| Ușa se deschide în interior sau exterior: | Exterior |

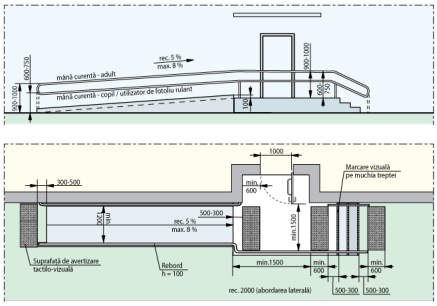


Fig. V.32.b Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire

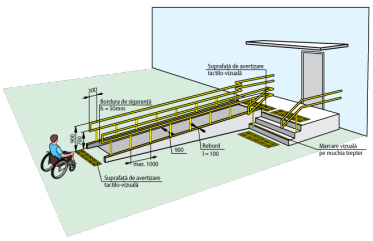


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

**Uși**

| | |
|---|---|
| Există o singură intrare comună: | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă? | Nu |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative: | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată: | Nu |
| Dimensiuni ușă de intrare: | Dublă: 86 cm + 77 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare: | |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| | Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafeţelor vitrate în cadrul foii de uşă şi realizarea contrastului vizual<br> 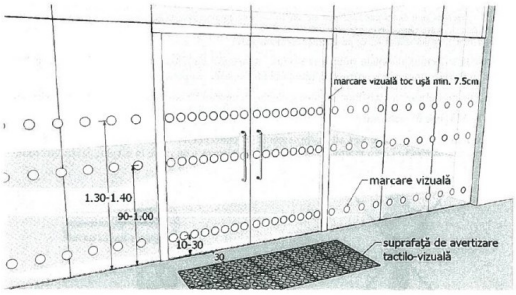 <br>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafeţelor vitrate în cadrul foii de uşă şi realizarea contrastului vizual, atunci când uşa şi suprafeţele adiacente sunt vitrate | |

| | | |
|---|---|---|
| **Coridoare** | Coridoare: | Da |
| | Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Nu |
| | Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc): | 145 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| | Trepte: | Da , 3 trepte , înălțimea:45 cm |
| | Dacă sunt trepte, este o rampă interioară: | Nu |
| | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile: | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| | Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă: | Da |
| | Suprafață alunecoasă: | Nu |
| | Bariere/obstacole: | Nu |
| | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale: | Da |

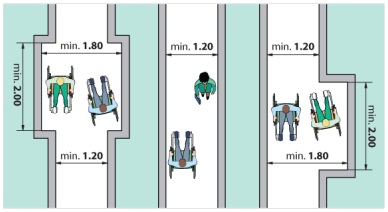


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

| | | |
|---|---|---|
| **Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)** | Este la nivel de: | Parter |
| | Trepte: | Nu |
| | Bariere/obstacole: | Nu |
| | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da |
| | Spațiul interior este suficient iluminat: | Da |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| | Culori contrastante pentru sală: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| | 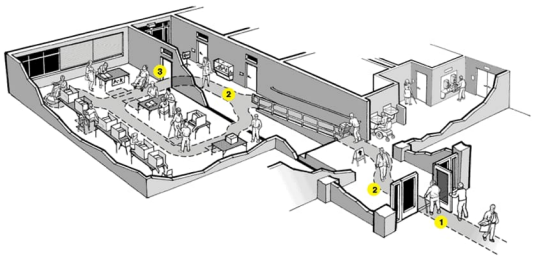 | |
| **Grup sanitar** | | |
| | Grup sanitar în exterior: | Nu |
| | Grup sanitar în interior: | Da . La Parter |
| | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu |
| | Ușa de intrare WC interior, lățime: | 80 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| | Prag ușă de intrare: | - |
| | Dimensiuni grup sanitar: | 500 cm x 258 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm |
| | Ușa cabină WC, lățime: | 63 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| | Ușa cabinei se deschide în : | Exterior<br>Standard: exterior |
| | Dimensiuni cabină WC: | 128 cm x 96 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm |
| | Prag ușa cabină WC: | - |
| | Tipul vasului WC: | Pe podea |
| | Vasul WC are bare de suport: | Nu |
| | Mecanismul de scurgere a apei este: | Integrat în vasul WC |
| | Lavoar/chiuvetă: | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm |
| | Este spațiu liber sub lavoar: | Nu |
| | Este uscător de mâini: | Nu |
| | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 85 cm |
| | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă: | Nu |
| | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine: | Nu |
| | Culori contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Nu |
| | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC: | Da |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
| --- | --- | --- |

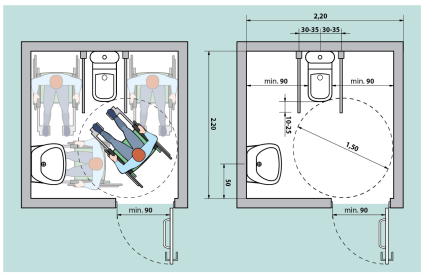


**Fig. V.42.a** Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

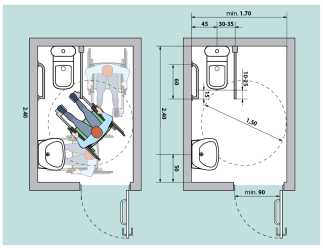


**Fig. V.43.a** Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

**Galerie - Căi de acces către clădire**

**Galerie - Uși**

**Galerie - Coridoare**

**Galerie - Sala de prestare a seviciului**

**Galerie - Grup sanitar**