Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 17-07-2025

Echipa de evaluare: Lupascu Ion, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ion.lupascu1972@gmail.com, +37369453312

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Drochia (Drochia)	
Adresa, strada, nr.:	31 august 5	
Instituția:	BESV Drochia nr. 14/3 (Liceul rus nr.3)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea: **Longitudinea:**	48.032528 , 27.813382	
Căi de acces către clădire		
	Tip înveliș:	Asfalt
	Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
	Trotuare:	Da
	Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
	Poartă intrare:	Nu
	Prag poartă:	Nu
	Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
	Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
	Borduri:	Nu
	Scări/Trepte:	Nu
	Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
	Nivel:	Înclinat în urcuș



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

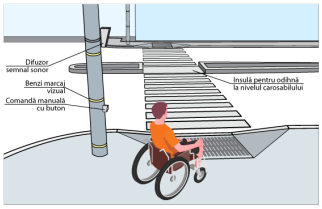

Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare		
	Parcare obișnuită:	Da
	Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate

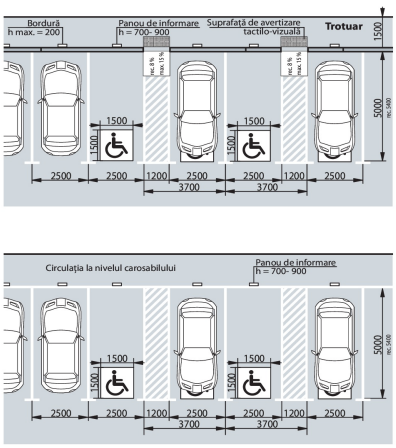

Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Da
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Da
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior

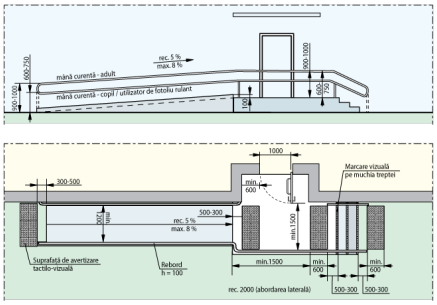

Fig. V.32.b Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire

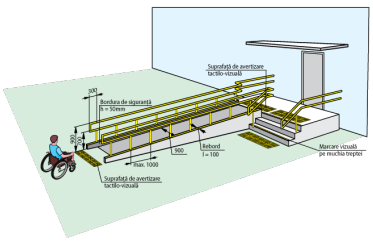

Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Da . Există lateral o trecere pentru utilizatorii de scaun rulant
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Da . Este prin lateral . Ușa nu este semnalată printr-un indicator
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 85 cm + 55 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafeţelor vitrate în cadrul foii de uşă şi realizarea contrastului vizual 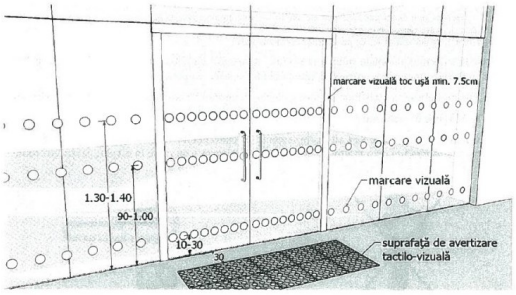 Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafeţelor vitrate în cadrul foii de uşă şi realizarea contrastului vizual, atunci când uşa şi suprafeţele adiacente sunt vitrate	
Coridoare		
	Coridoare:	Da
	Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
	Trepte:	Nu
	Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
	Suprafață alunecoasă:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da
	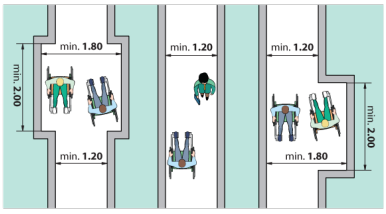 Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/	
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)	Este la nivel de:	Parter
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	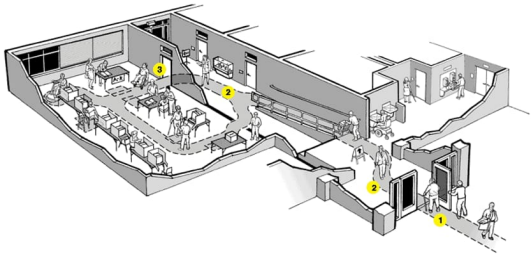	

Categorii	Indicatori	Date colectate
Grup sanitar		
	Grup sanitar în exterior:	Nu
	Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
	Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da
	Ușa de intrare WC interior, lățime:	85 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
	Dimensiuni grup sanitar:	250 cm x 200 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Ușa cabină WC, lățime:	250 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
	Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
	Dimensiuni cabină WC:	250 cm x 200 cm Standard: minim 160 x 180 cm
	Prag ușa cabină WC:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
	Tipul vasului WC:	Pe podea
	Vasul WC are bare de suport:	Da, 2, la înălțimea de: 60 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 75 cm Standard: circa 60 cm
	Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
	Lavoar/chiuvetă:	Da , înălțimea de: 75 cm Standard: h - 85 cm
	Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 65 cm Standard: minim 67 cm
	Este uscător de mâini:	Da
	Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da , la înălțimea de: 130 cm
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Da , la înălțimea de: 85 cm Standard: între 60-80 cm
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Da , la înălțimea de: 120 cm Standard: maxim 130 cm
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

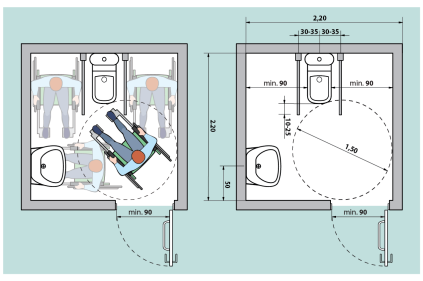

Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

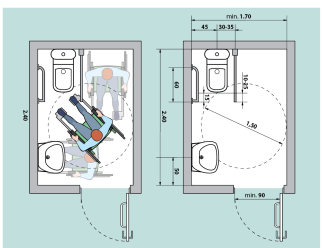

Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire

Galerie - Intrare în clădire

Galerie - Coridoare

Galerie - Sala de prestare a seviciului

Galerie - Grup sanitar