

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 07-07-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	str. Miron Costin nr. 26/1	
Instituția:	BESV 1/231 (Centrul de Excelență în Economie și Finanțe)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.046567 ,	
Longitudinea:	28.868877	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 17 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)260 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	450 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	260 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

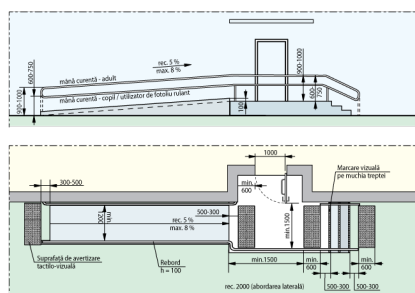


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

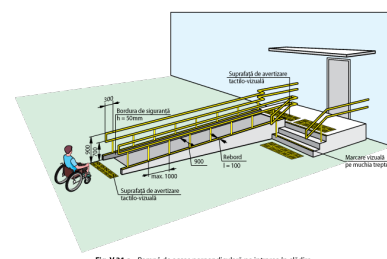


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Nu
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Da . Este prin spatele clădirii . Ușa nu este semnalată printr-un indicator

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 80 cm + 60 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 150 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 1 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

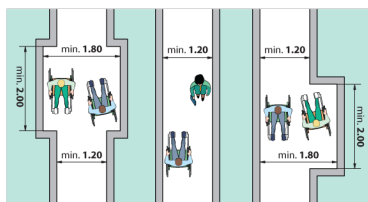



Fig.V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează servicii public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Da . Lăţimea uşii ascensorului: 92 cm (Standard: Uşa ar trebui să fie de minim 90 cm) Dimensiunile interioare ale cabinei: 118 cm (Standard: Dimensiunile interioare ale cabinei sunt minim de 1,1 m x 1,4 m)
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spaţiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spaţiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea

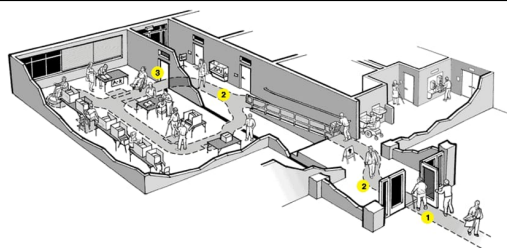

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?	Da
Există indicatoare pe coridoare și pe uşă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Da
Uşa de intrare WC interior, lăţime:	68 cm Standard: uşa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag uşă de intrare:	Prag cu înălţimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	210 cm x 190 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Tipul vasului WC:	Pe podea
Vasul WC are bare de suport:	Da, rabatabilă, la înălţimea de: 75 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavoor/chiuveță:	Da , înălţimea de: 85 cm Standard: h - 85 cm
Este spaţiu liber sub lavoor:	Nu
Este uscător de mâini:	Nu
Întrerupătoarele sunt poziţionate la o înălţime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferenţă de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete şi podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da



Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B











Galerie - Coridoare







Galerie - Sala de prestare a serviciului





Galerie - Grup sanitar



