

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **21-07-2025**

Echipa de evaluare: **SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **women\_g@mail.ru, +37369346396**

| Categorii            | Indicatori           | Date colectate |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Mirnoe (Taraclia)    |                |
| Adresa, strada, nr.: | str Izmail 40        |                |
| Instituția:          | BESV 33/32 Club      |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală |                |
| Latitudinea:         | 45.49596 ,           |                |
| Longitudinea:        | 28.34558             |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | asfalt calitativ + pământ tasat |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Deteriorate                     |
| Trotuare:                                                      | Nu                              |
| Poartă intrare:                                                | Nu                              |
| Prag poartă:                                                   | Nu                              |
| Borduri:                                                       | Da, 1 borduri , înălțimea:6 cm  |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                              |
| Nivel:                                                         | Orizontal                       |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

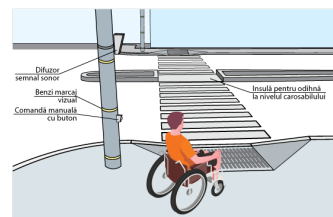


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)18 cm                    |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 100 cm x 80 cm                                                                   |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 4 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |



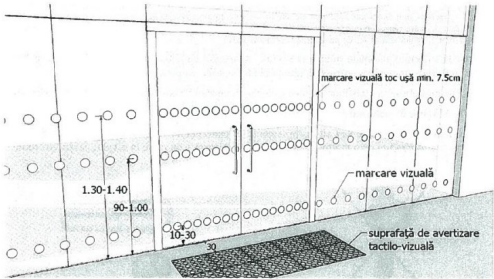
Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                       |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Nu                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Simplă: 85 cm<br>Standard: trebuie să fie de minim 90 cm |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Prag ușă de intrare:                                                                                                                                                     | Prag exterior și interior cu înălțimile: 4 + 4 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                |
|                                                                                   | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:                                                                  | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b> |
|  |                                                                                         |                                       |
|                                                                                   | Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual                                                        |                                                                                                                          |
|                                                                                   | Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate |                                                                                                                          |

## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Nu |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |

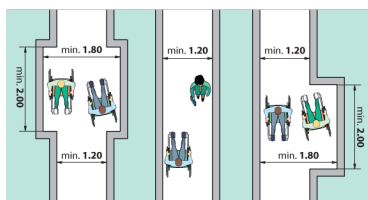


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Etaj                                                                                                                     |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                                 |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                       |
| Barriere/obstacole:                                                                  | Nu                                                                                                                       |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                       |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                       |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b> |



Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |



Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





