

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 23-07-2025

Echipa de evaluare: SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: women\_g@mail.ru, +37369346396

| Categorii            | Indicatori                      | Date colectate |
|----------------------|---------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Rosita (Taraclia)               |                |
| Adresa, strada, nr.: | str Sovevca Timoșenco 3         |                |
| Instituția:          | BESV 33/14 brigada de tractorie |                |
| Tipul instituției:   | Întreprindere comercială        |                |
| Latitudinea:         | 46.01094 ,                      |                |
| Longitudinea:        | 28.28068                        |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tip înveliș:                                                   | asfalt + pământ tasat |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Cu fisuri / gropi     |
| Trotuare:                                                      | Nu                    |
| Poartă intrare:                                                | Nu                    |
| Prag poartă:                                                   | Nu                    |
| Borduri:                                                       | Nu                    |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                    |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                    |
| Nivel:                                                         | Orizontal             |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

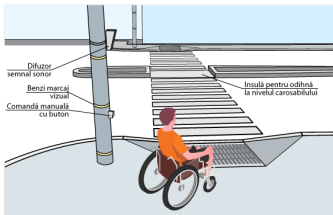


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii          | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
|                    | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Da                                                                               |
|                    | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)20 cm                    |
|                    | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
|                    | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
|                    | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 100 cm x 100 cm                                                                  |
|                    | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 4 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                       |
|                    | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
|                    | Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
|                    | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |

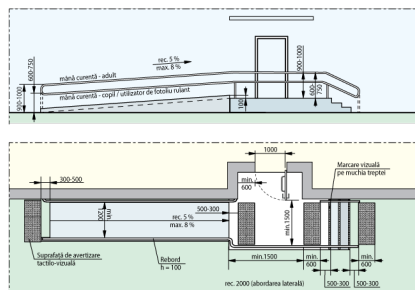


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

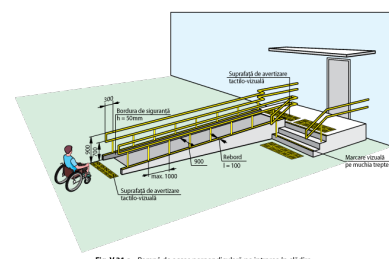


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Nu                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Simplă: 120 cm<br>Standard: trebuie să fie de minim 90 cm                                                         |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 120 cm                                                                                                   |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                        |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                                                                 | Date colectate                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual</p>  |  |
|                                                                                   | <p>Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate</p>                            |                                                                                     |

## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                  |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Nu                                                                                                                                  |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 200 cm<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                  |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Nu                                                                                                                                  |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                  |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu                                                                                                                                  |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                  |

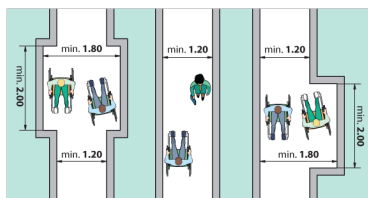


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Etaj                                                                                                              |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                          |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Nu                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |



Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



## Galerie - Căi de acces către clădire

---




## Galerie - Uși

---



## Galerie - Coridoare

---

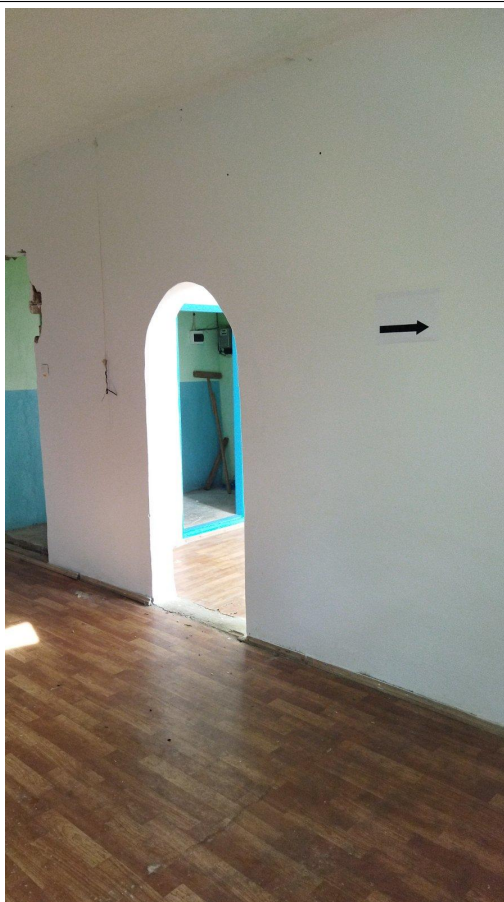

## Galerie - Sala de prestare a serviciului

---



