

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **02-08-2023**

Echipa de evaluare: **Ion Balan, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ionelbalanel@gmail.com,**

| Categorii            | Indicatori           | Date colectate |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Hlinaia (Edinet)     |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                    |                |
| Instituția:          | Camin de cultura     |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală |                |
| Latitudinea:         | 48.221082605002 ,    |                |
| Longitudinea:        | 27.249977588654      |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj             |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative        |
| Trotuare:                                                                         | Nu                |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină              |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                |
| Borduri:                                                                          | Nu                |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

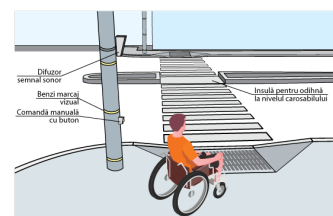


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Nu |

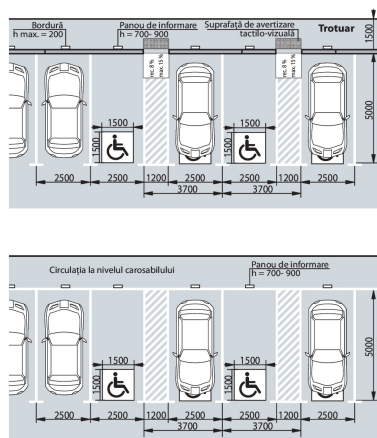


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                                                |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                                                   | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                                                        | Da, 6 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)17 cm                                      |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):                                       | Nu                                                                                                 |
| În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului: | Nu                                                                                                 |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                                                           | 400 cm x 150 cm                                                                                    |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):                                          | 100 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                           | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                                                         | Da                                                                                                 |
| Lungimea rampei:                                                                                                               | 395 cm                                                                                             |
| Lățimea rampei:                                                                                                                | 91 cm                                                                                              |
| Rampa este din:                                                                                                                | Pavaj                                                                                              |
| Rampa este de tip:                                                                                                             | Mobilă                                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                                                            | Nu                                                                                                 |
| Sunt bare de suport:                                                                                                           | Da<br>Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 48 .                                             |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                                                              | Nu                                                                                                 |
| Bariere/obstacole                                                                                                              | -                                                                                                  |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

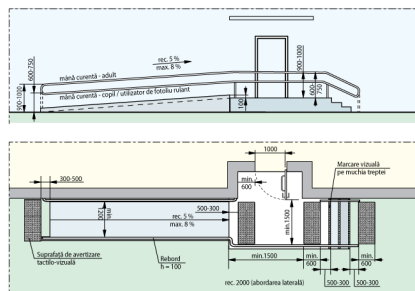


Fig. V.32.b Pampii de acces paralelă cu intrare în clădire

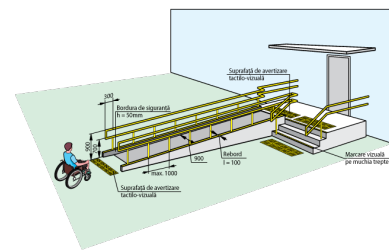


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 72 cm + 38 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 76 cm                                                                                                          |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

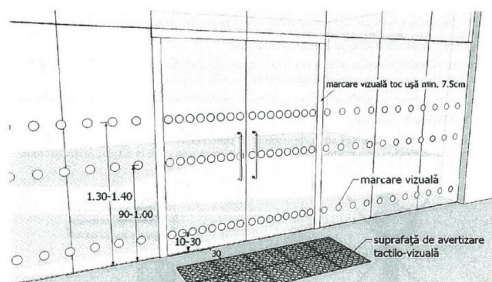


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                          |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                               | Da                                                                                                                                                                    |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):         | 130 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                  | Nu                                                                                                                                                                    |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă: | Da                                                                                                                                                                    |
| Suprafață alunecoasă:                                    | Da                                                                                                                                                                    |
| Bariere/obstacole:                                       | Nu                                                                                                                                                                    |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Nu             |

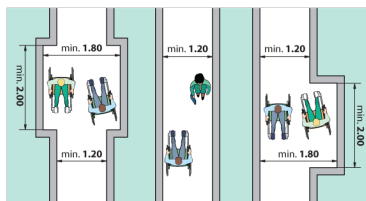


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Culori contrastante pentru trepte:

Nu

**Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante**

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Nu

Culori contrastante pentru sală:

Da

**Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea**

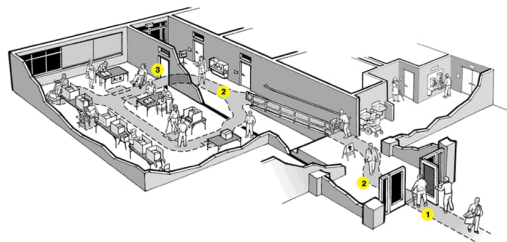

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu

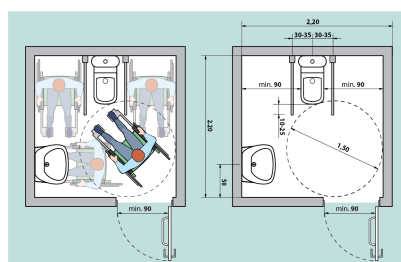


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

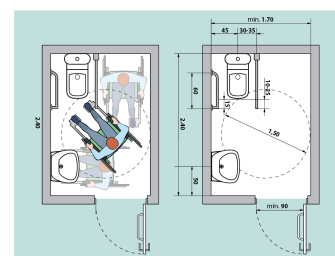


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







---

**Galerie - Uși**

---



