

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 25-06-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: mentorat.cj@gmail.com, 079507946

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Bursuceni (Singerei)	
Adresa, strada, nr.:	Bursuceni	
Instituția:	Centrul de Tineret	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.48861 ,	
Longitudinea:	28.017332	

Căi de acces către clădire		
Tip înveliș:	pavaj dupa poarta	
Drumurile/Căile de acces sunt:	Cu fisuri / gropi	
Trotuare:	Nu	
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 82 cm	
Prag poartă:	Nu	
Borduri:	Nu	
Scări/Trepte:	Nu	
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu	
Nivel:	Orizontal	




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

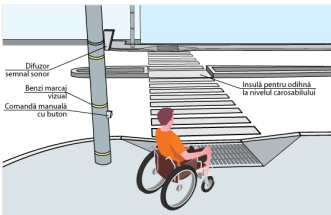


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare		
Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare	

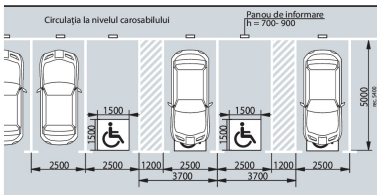
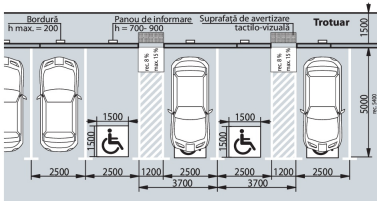


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire	Pagina 1 din 7
--------------------	----------------

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
	Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
	La intrare sunt trepte:	Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)20 cm
	La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
	Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
	Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	170 cm
	Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	80 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
	Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Există rampă de acces:	Nu
	Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

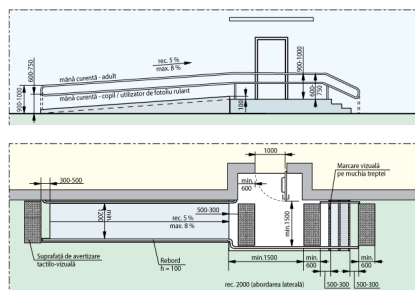


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

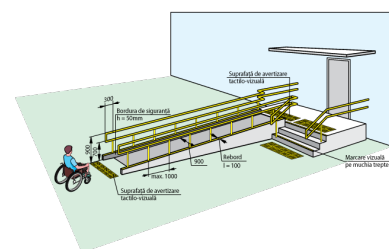


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 77 cm + 42 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 7 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 129 cm
Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 7 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual 	
	Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate	

Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Nu
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	140 cm , nu există buzunare la coridoare Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Da
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culorile principale:	Parțial

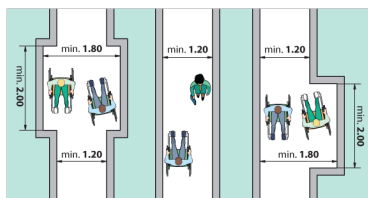


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior: Da

Grup sanitar în interior: Nu

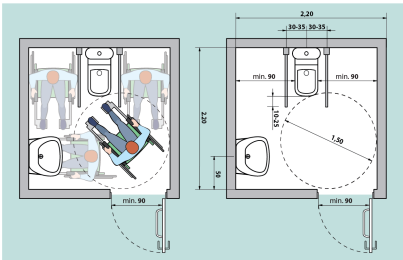


Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

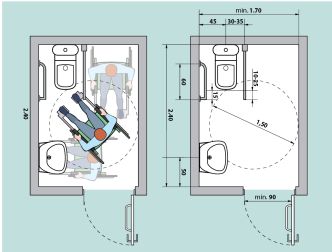


Fig. V43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



Galerie - Intrare în clădire



Galerie - Uși





Galerie - Sala de prestare a serviciului

