Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 24-06-2025

Echipa de evaluare: AO VIVERE, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ematreniuc@gmail.com, 069148308

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Cupcini (Edinet)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV 16/9(Casa de Cultura)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea: **Longitudinea:**	48.117791 , 27.387776	
Căi de acces către clădire		
	Tip înveliș:	Pavaj
	Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
	Trotuare:	Nu
	Poartă intrare:	Nu
	Prag poartă:	Nu
	Borduri:	Nu
	Scări/Trepte:	Nu
	Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
	Nivel:	Orizontal



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

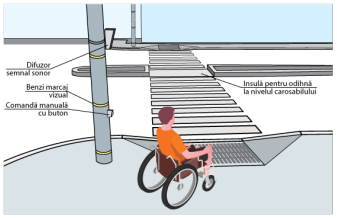

Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare		
	Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcarea
	Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate

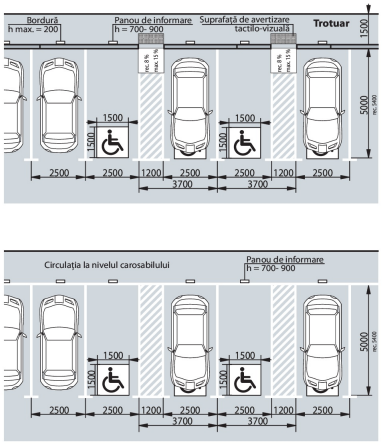

Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)45 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de întrare în clădire:	200 cm x 499 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu
Lungimea rampei:	130 cm
Lățimea rampei:	100 cm
Rampa este din:	Pavaj
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Nu
Sunt bare de suport:	Nu
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Nu

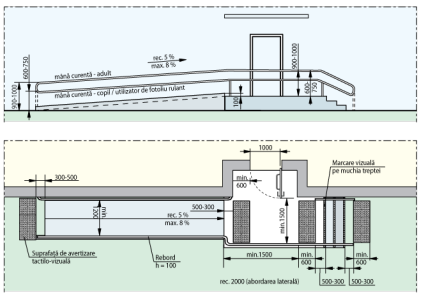

Fig. V.32.b Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire

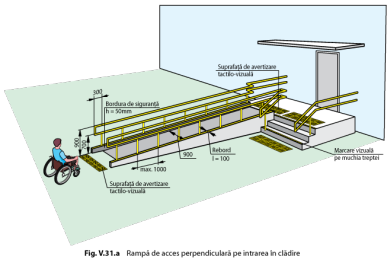

Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
	La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
	Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 60 cm + 60 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 1 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 120 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 1 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

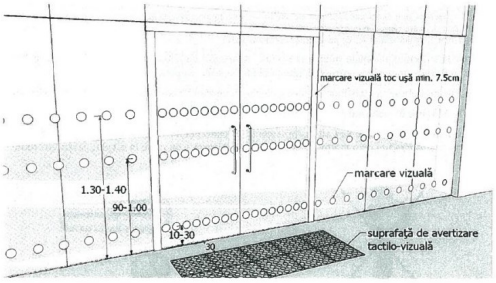

Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate

Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Da
Bariere/obstacole:	Da , sunt Scaune, coloane decorative
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Nu

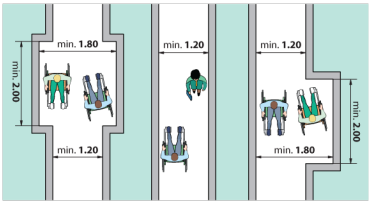

Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Categorii	Indicatori	Date colectate
Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)	Este la nivel de:	Parter
	Trepte:	Nu
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Nu
	Culori contrastante pentru sală:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	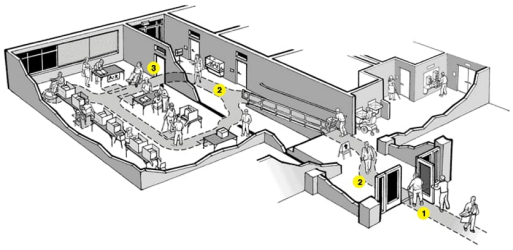	
Grup sanitar		
	Grup sanitar în exterior:	Nu
	Grup sanitar în interior:	Nu
	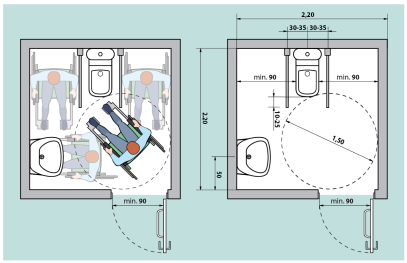 Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A	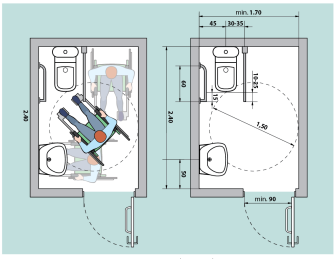 Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire

Galerie - Intrare în clădire

Galerie - Uși

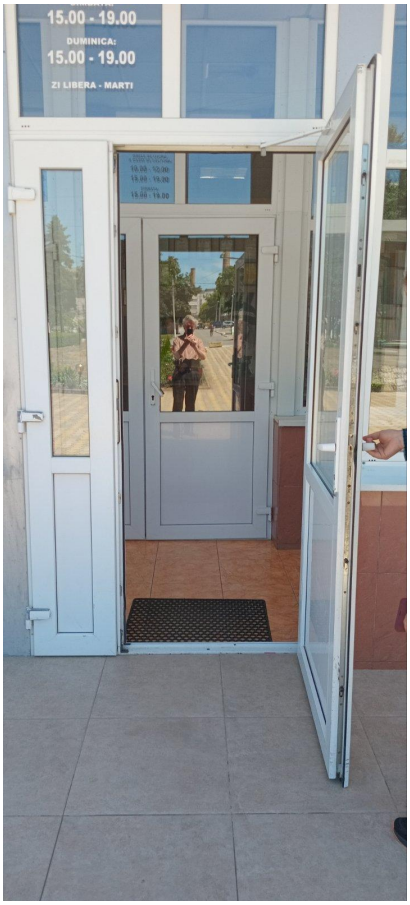

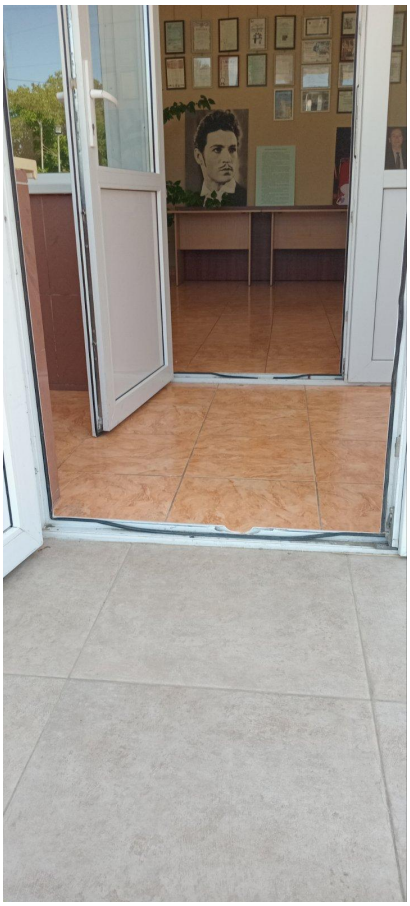

Galerie - Sala de prestare a seviciului