

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **11-09-2025**

Echipa de evaluare: **Koroli Victor, Evaluator**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **vkoroli@gmail.com, +373**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Sarateni (Leova)	
Adresa, strada, nr.:	s. Sărăteni, sediul Primăriei Sărăteni	
Instituția:	BESV 22/34 - Primăria Sărăteni	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.610065 ,	
Longitudinea:	28.464805	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepțe:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

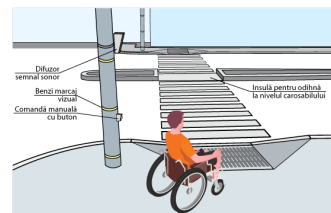


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

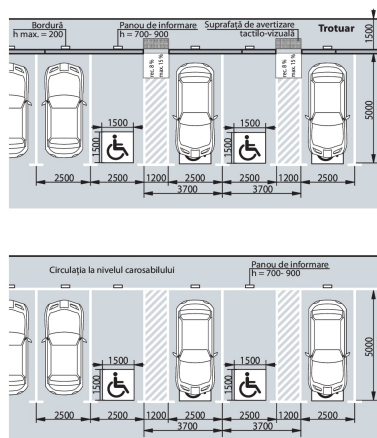


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 7 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)100 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	320 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	100 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Lungimea rampei:	270 cm
Lățimea rampei:	85 cm
Rampa este din:	Gresie
Rampa este de tip:	Fixă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Barele au un rând. Înălțimea barele de jos: 70. Înălțimea barele de sus: 90 .
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

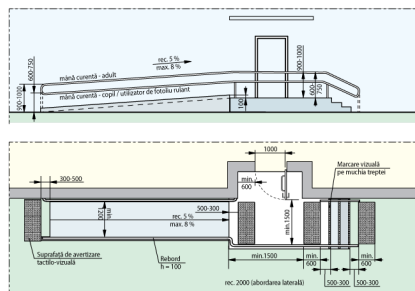


Fig. V.32.b Pampii de acces paraleli cu intrare în clădire

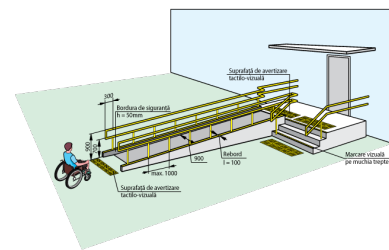


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Simplă: 78 cm Standard: trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 1 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 71 cm
Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

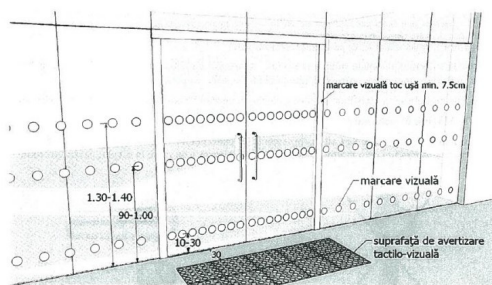


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

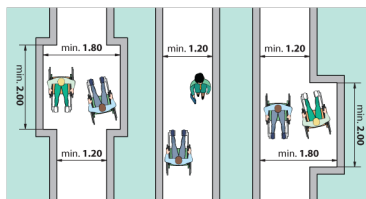


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

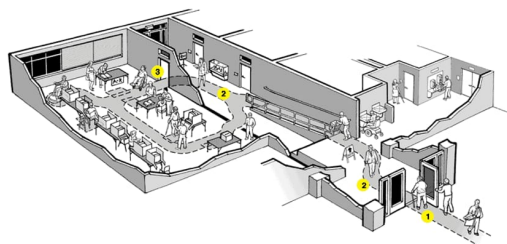

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa cabină WC, lățime:

66 cm
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Interior
Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

150 cm x 190 cm
Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușa cabină WC:

Prag cu înălțimea: 5 cm
Standard: maxim 2 cm

Tipul vasului WC:

Pe podea

Vasul WC are bare de suport:

Nu

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

Lavuar/chiuveță:

Da , înălțimea de: 85 cm
Standard: h - 85 cm

Este spațiu liber sub lavoar:

Nu

Este uscător de mâini:

Nu

Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:

Da , la înălțimea de: 100 cm

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
	În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

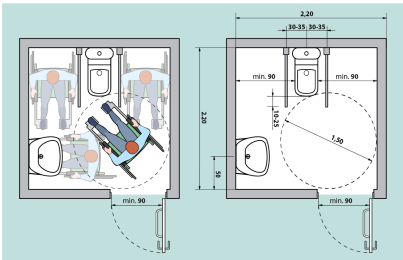


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

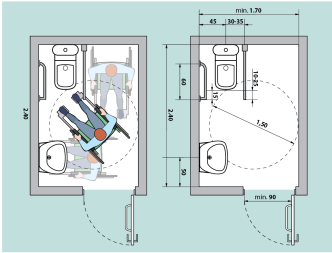


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B