

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 27-05-2025

Echipa de evaluare: Vasile Savca, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: savcavasile79@gmail.com, 060027900

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Causeni (Causeni)	
Adresa, strada, nr.:	str. Păcii	
Instituția:	BESV-10/1 (Casa de Cultură)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.639767 ,	
Longitudinea:	29.405825	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Da
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Da
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

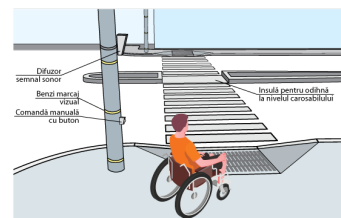


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 77 cm + 77 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă este blocată
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

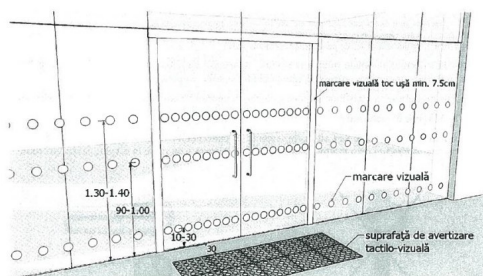


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Nu
------------	----

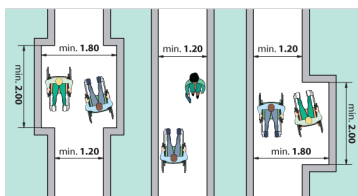
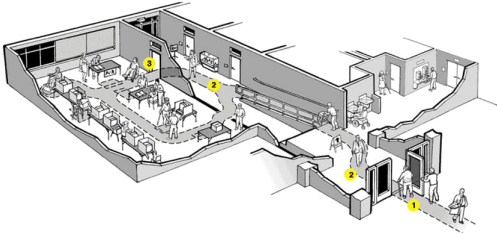


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Bariere/obstacole:	Da . De tipul: piloni
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Culori contrastante pentru sală:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
		

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	90 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 1 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	180 cm x 287 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	90 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	180 cm x 287 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Tipul vasului WC:	0
Vasul WC are bare de suport:	Da, 2, la înălțimea de: 70 cm Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 60 cm Standard: circa 60 cm
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavoar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 70 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Da , dimensiunea de: 55 cm Standard: minim 67 cm
Este uscător de mâini:	Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 120 cm Standard: maxim 100 cm
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Da
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Da
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Parțial

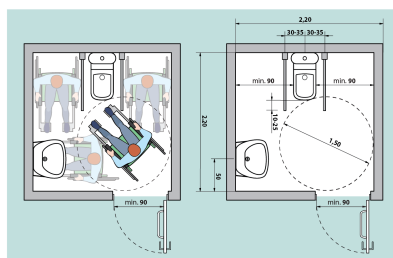


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



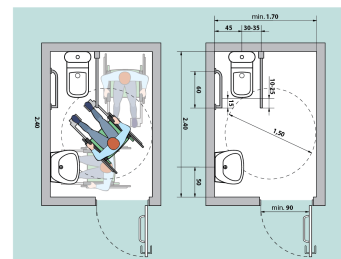


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



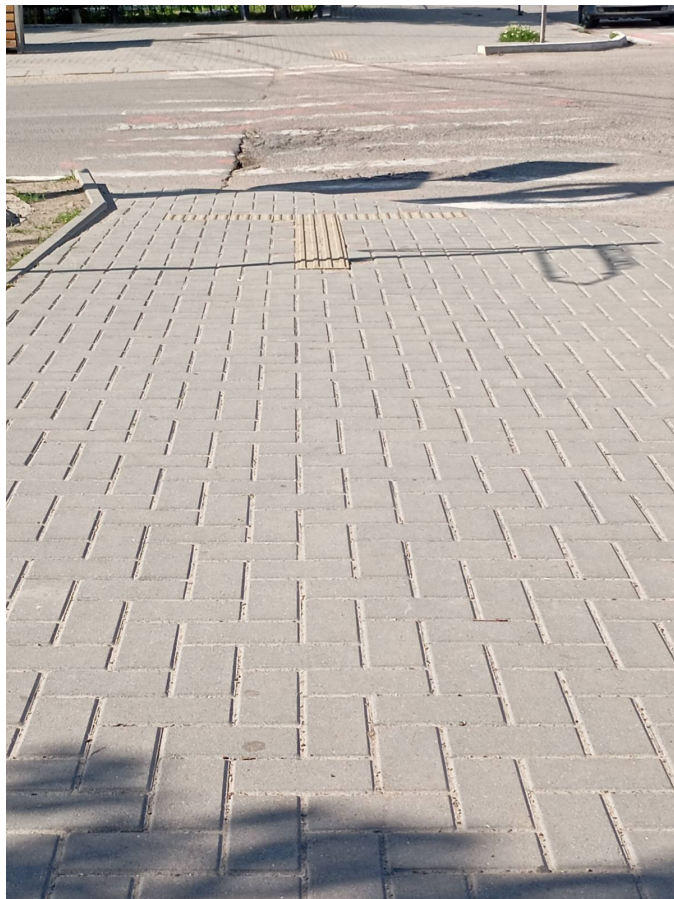


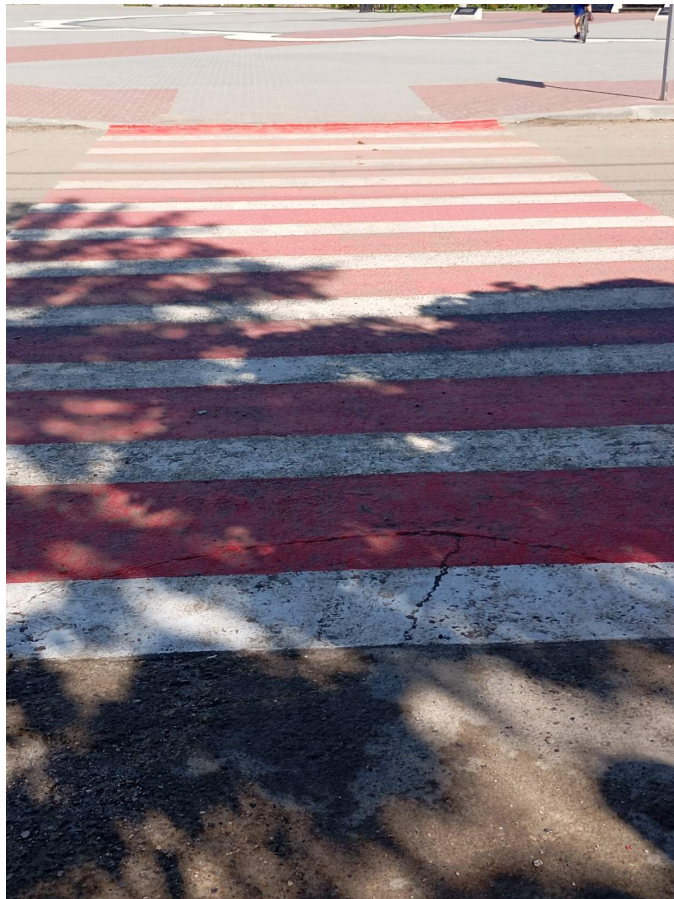


Galerie - Intrare în clădire





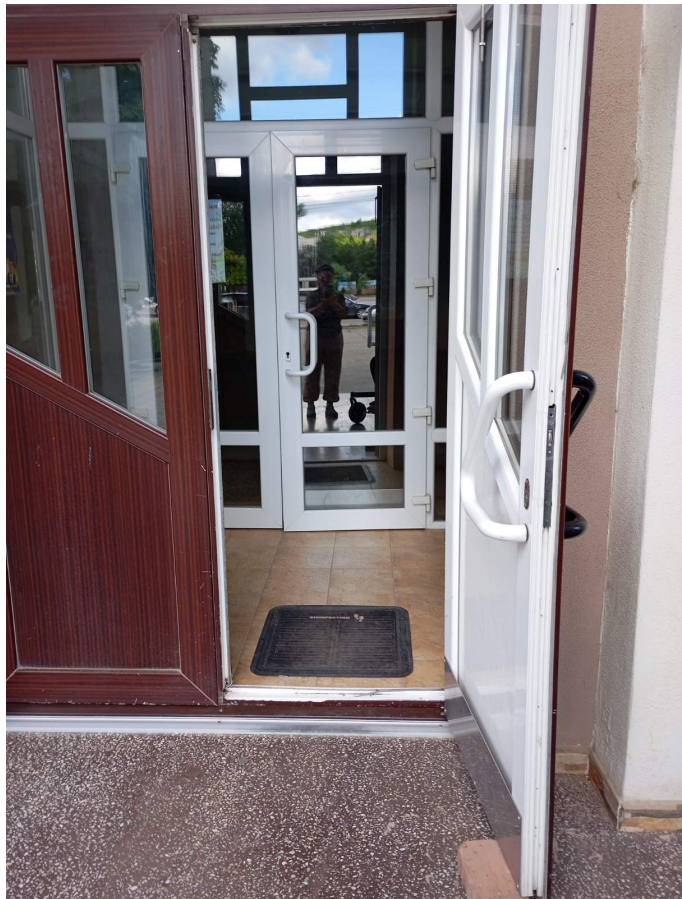

Galerie - Sala de prestare a serviciului

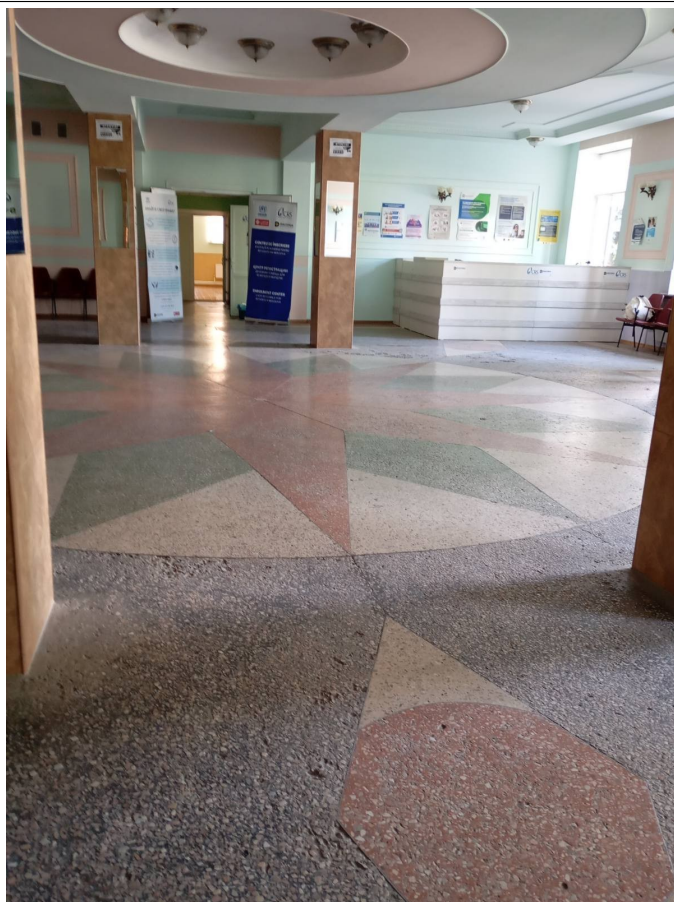

Galerie - Grup sanitar







