

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 05-07-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

| Categorii            | Indicatori                       | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Leova (Leova)                    |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                |                |
| Instituția:          | Biblioteca publica Valeriu Matei |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală             |                |
| Latitudinea:         | 46.479328 ,                      |                |
| Longitudinea:        | 28.25259                         |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                         |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Deteriorate                    |
| Trotuare:                                                                         | Da                             |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                           |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                             |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                             |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                             |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                             |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:5 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                             |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                             |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                      |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

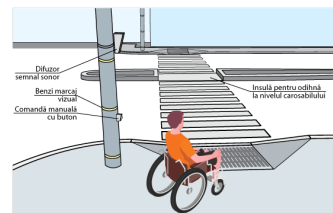


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Da, cu înălțimea de 5cm                             |



| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 72 cm + 88 cm<br><b>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm</b><br>Ușa mică din cea dublă este blocată |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                              |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 1 cm , 72 cm , 88 cm                                                                                                   |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b>        |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

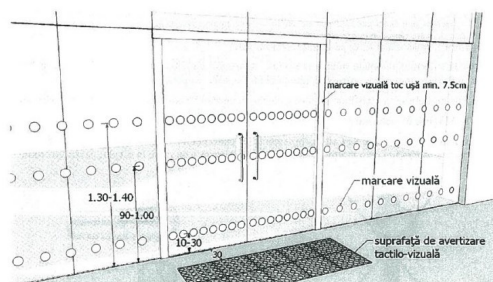


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                         |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 200 cm<br><b>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)</b> |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                         |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                         |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                         |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                         |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                         |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial                                                                                                                                    |


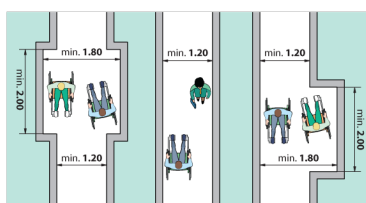


Fig. V.1 Buzinare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                           | Parter                                                   |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator: | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj |
| Trepte:                                                     | Nu                                                       |

| Categorii | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
|           | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|           | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|           | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|           | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

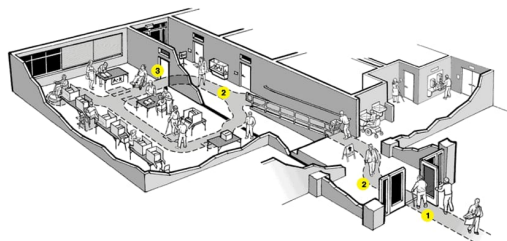

## Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

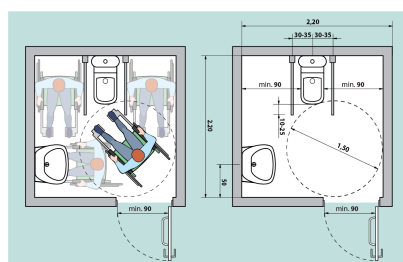


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


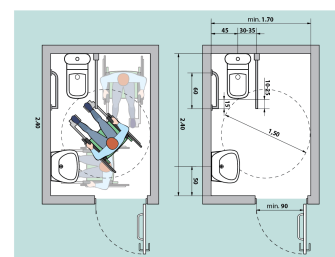


Fig. V.42.b Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Intrare în clădire

---

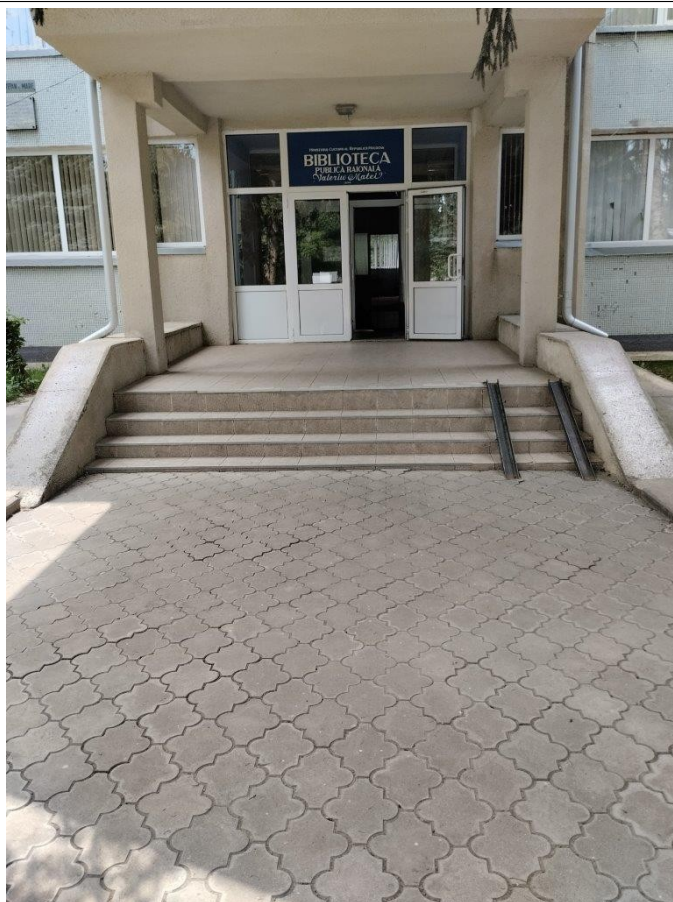

## Galerie - Uși

---

