

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **10-05-2023**

Echipa de evaluare: **Koroli Victor, Evaluator**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **vkoroli@gmail.com, +373**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Dolna (Straseni)	
Adresa, strada, nr.:	Dolna, str.A.S.Puşkin	
Instituția:	grădinița de copii „Ghiocel”	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	47.1206916 ,	
Longitudinea:	28.2697872	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Cu fisuri / gropi
Trotuare:	Nu
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 300 cm
Prag poartă:	Da, are înălțimea: 12 cm
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Da, 13 scări/trepte , înălțimea:12 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Da
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu
Borduri la trecere spre clădire:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 6 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)12 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului:	Nu
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	300 cm x 150 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	103 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

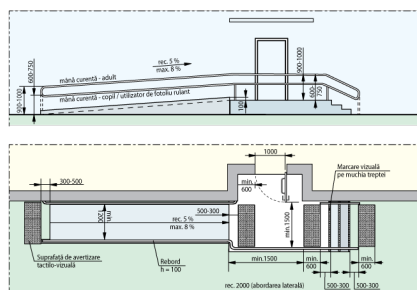


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

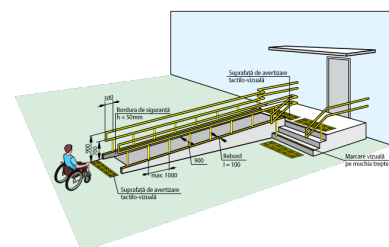


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrare în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Simplă: 81 cm Standard: trebuie să fie de minim 90 cm
	Prag ușă de intrare:	Prag exterior și interior cu înălțimile: 4 + 5 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 64 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

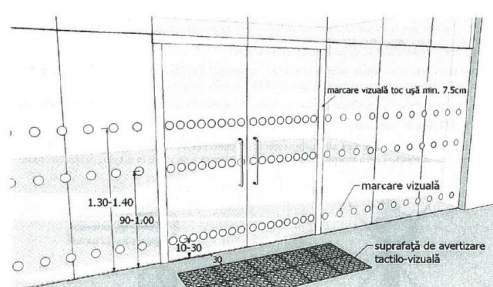


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	150 cm , nu există buzunare la coridoare Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da


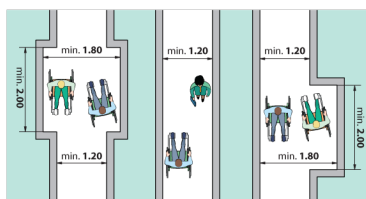


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

Categorii	Indicatori	Date colectate
Este la nivel de:	Parter	
	Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj
	Trepte:	Nu
	Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
	Bariere/obstacole:	Nu
	În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
	Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
	Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

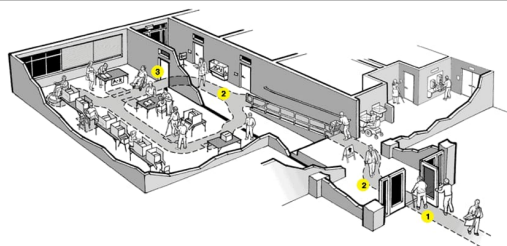

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Parter
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	70 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	Prag cu înălțimea: 2 cm Standard: maxim 2 cm
Dimensiuni grup sanitar:	200 cm x 200 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 66 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Nu
Este uscător de mâini:	Nu
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Parțial



Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Intrare în clădire



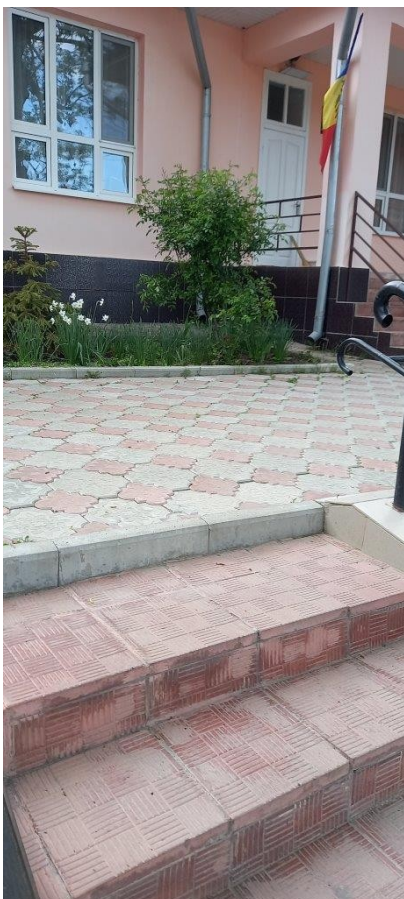

Galerie - Uși





