

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 30-09-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Chisinau (Chisinau)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	Judecătoria Chișinău sediul Centru	
Tipul instituției:	Instanțe judecatorești	
Latitudinea:	47.029570760699 ,	
Longitudinea:	28.826363215968	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Da
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

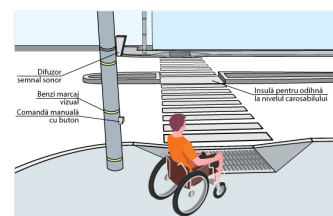


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu
Borduri la trecere spre clădire:	Nu

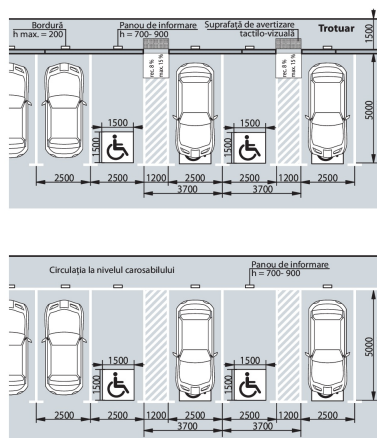


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 6 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)10 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:	200 cm
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	100 cm ! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10 ! La fiecare 9 m de cm x 140 cm
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Da
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu
Lungimea rampei:	700 cm
Lățimea rampei:	100 cm
Rampa este din:	Teracotă
Rampa este de tip:	Mobilă
Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Da
Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 80. Înălțimea barele de sus: 100 .
Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
Bariere/obstacole	-

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

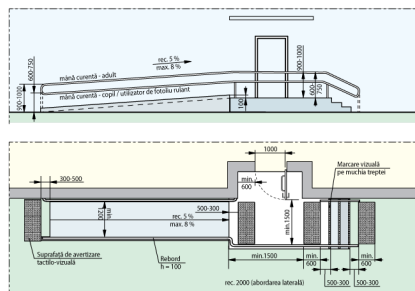


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

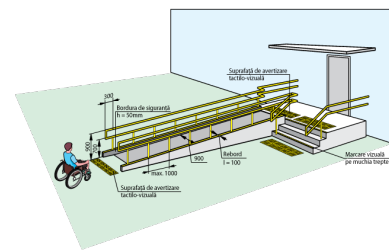


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Nu
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 90 cm + 90 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Uși în interior:	Lățimea: 90 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

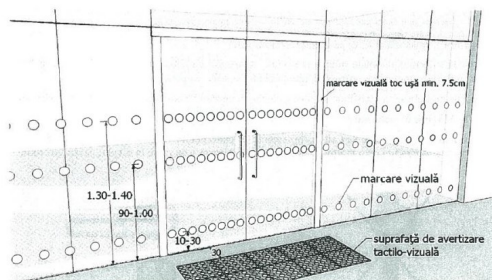


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	200 cm Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Da , 3 trepte , înălțimea:10 cm
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Da
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Dacă este o rampă interioară, ea este:	Fixă
Lungimea rampei:	300 cm
Lățimea rampei:	100 cm
Rampa este din:	Pavaj

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):	Nu
	Sunt bare de suport:	Da Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri. Înălțimea barele de jos: 80. Înălțimea barele de sus: 100 . ! Dacă rampa are o lungime sub 1 m, barele de suport nu sunt necesare
	Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)	Nu
	Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
	Suprafață alunecoasă:	Da
	Bariere/obstacole:	Nu
	Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Nu
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Nu


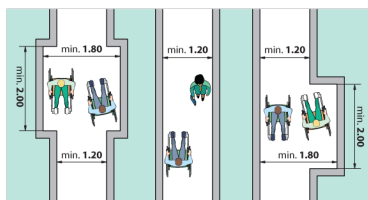


Fig.V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Etaj
Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Da . Lățimea ușii ascensorului: 90 cm (Standard: Ușa ar trebui să fie de minim 90 cm) Dimensiunile interioare ale cabinei: 110 x 140 cm (Standard: Dimensiunile interioare ale cabinei sunt minim de 1,1 m x 1,4 m)
Trepte:	Da, 3 trepte , înălțimea:15 cm
Culori contrastante pentru trepte:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Nu
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------

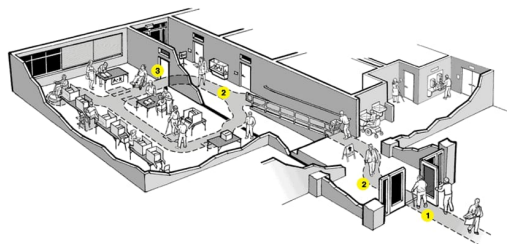

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Da . La Etaj
Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:	Nu
Ușa de intrare WC interior, lățime:	90 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Prag ușă de intrare:	-
Dimensiuni grup sanitar:	160 cm x 180 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Ușa cabină WC, lățime:	90 cm Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm
Ușa cabinei se deschide în :	Exterior Standard: exterior
Dimensiuni cabină WC:	160 cm x 180 cm Standard: minim 160 x 180 cm
Prag ușă cabină WC:	-
Vasul WC are bare de suport:	Nu
Mecanismul de scurgere a apei este:	Integrat în vasul WC
Lavuar/chiuveță:	Da , înălțimea de: 80 cm Standard: h - 85 cm
Este spațiu liber sub lavoar:	Da
Este uscător de mâini:	Nu
Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:	Nu
Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:	Nu
În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:	Nu
Culori contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:	Da

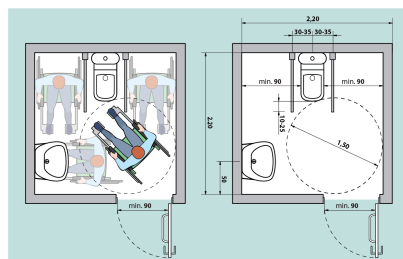


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



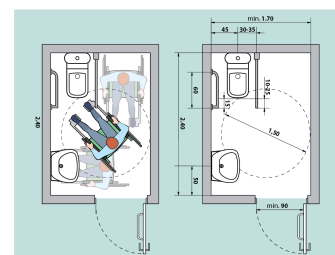



Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B


Galerie - Loc de parcare

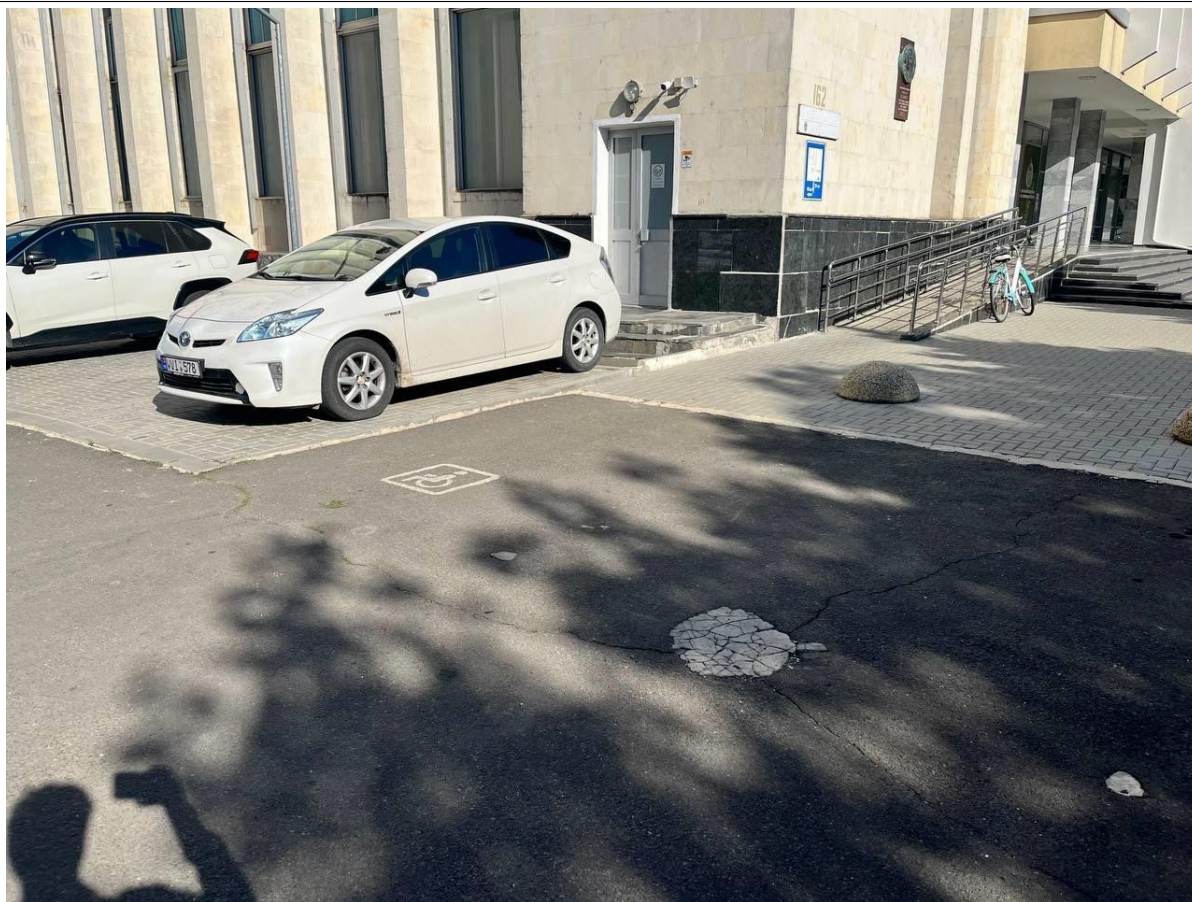

Galerie - Intrare în clădire

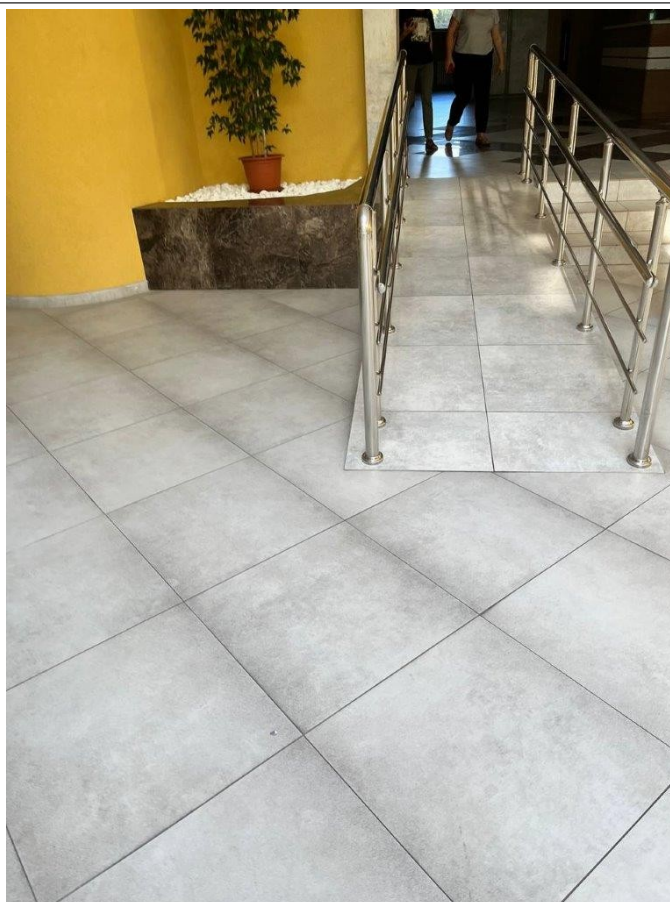



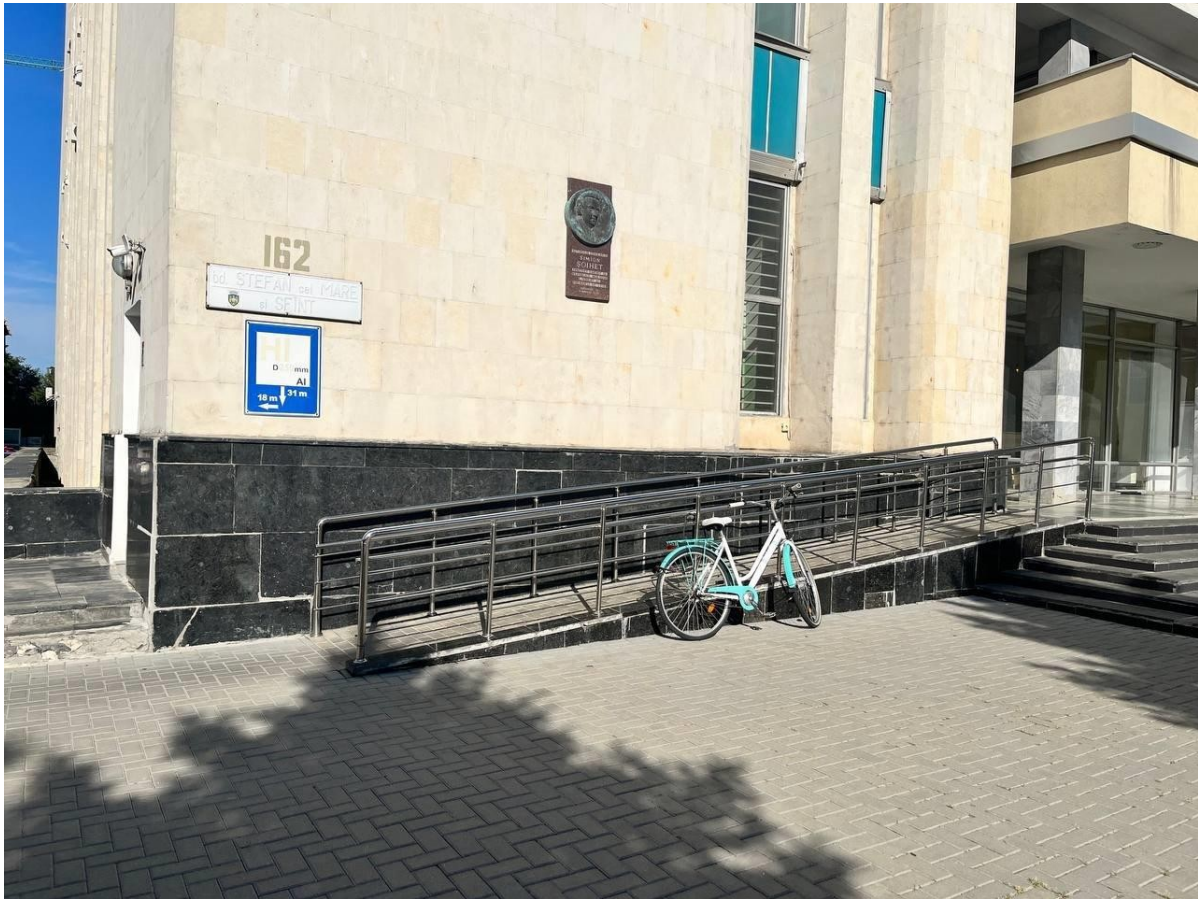


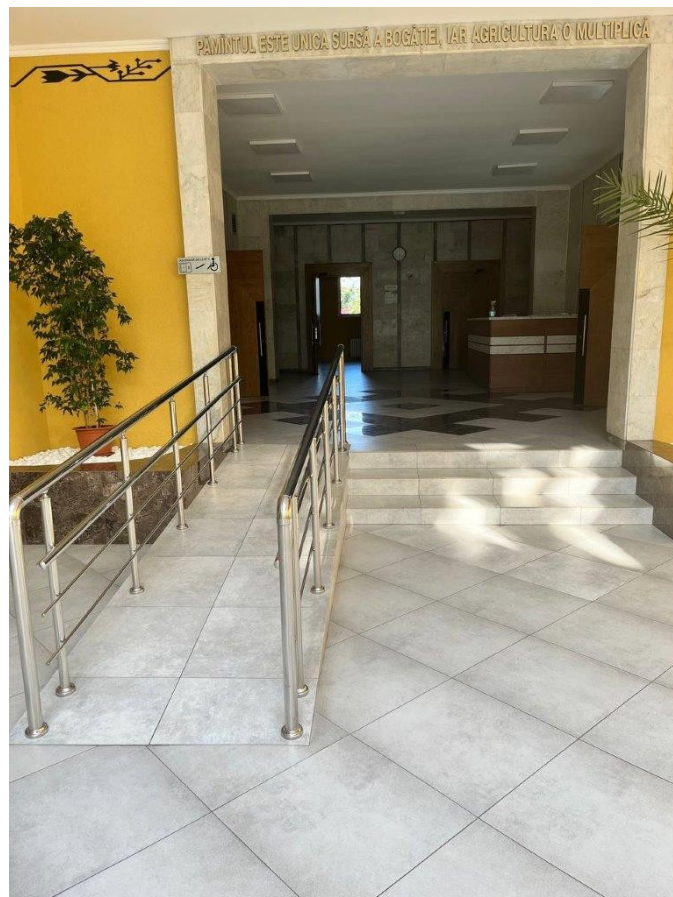

Galerie - Uși



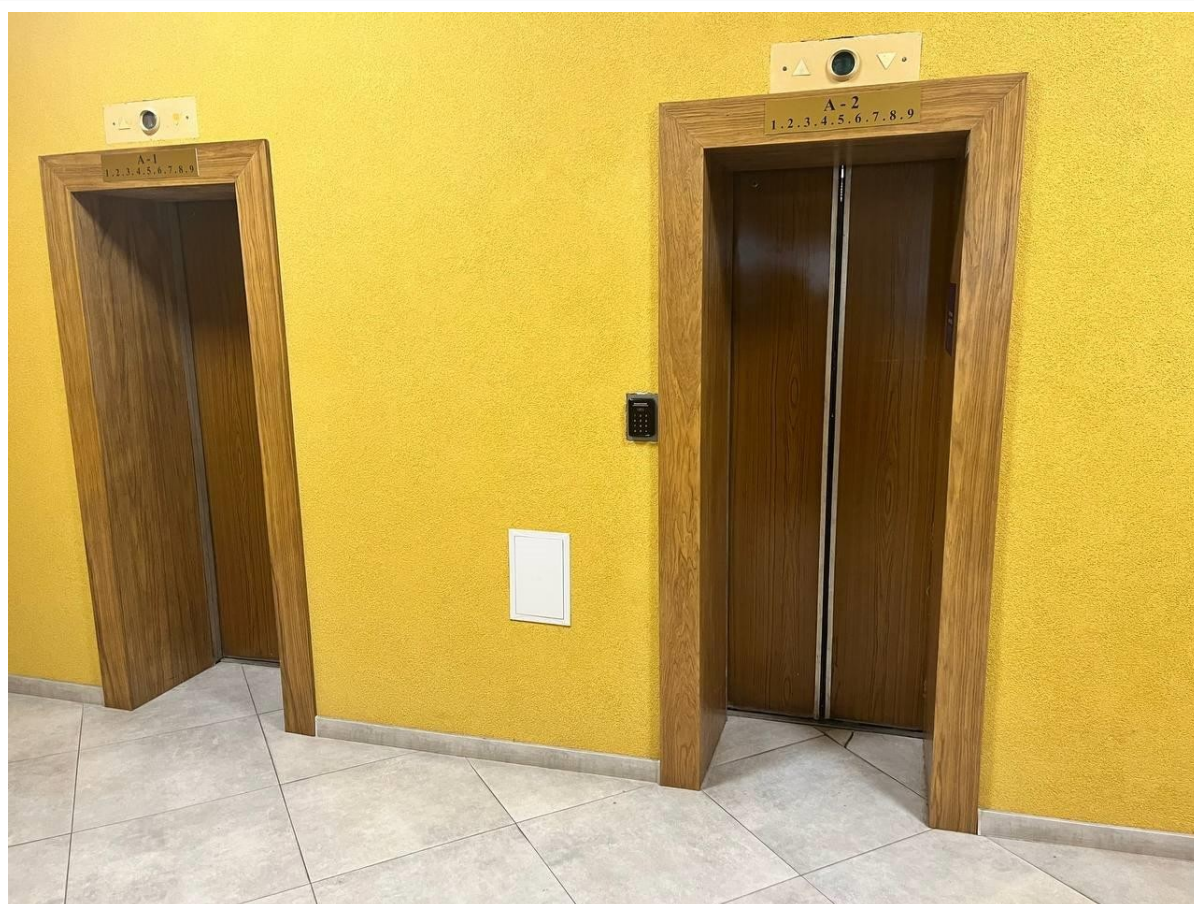

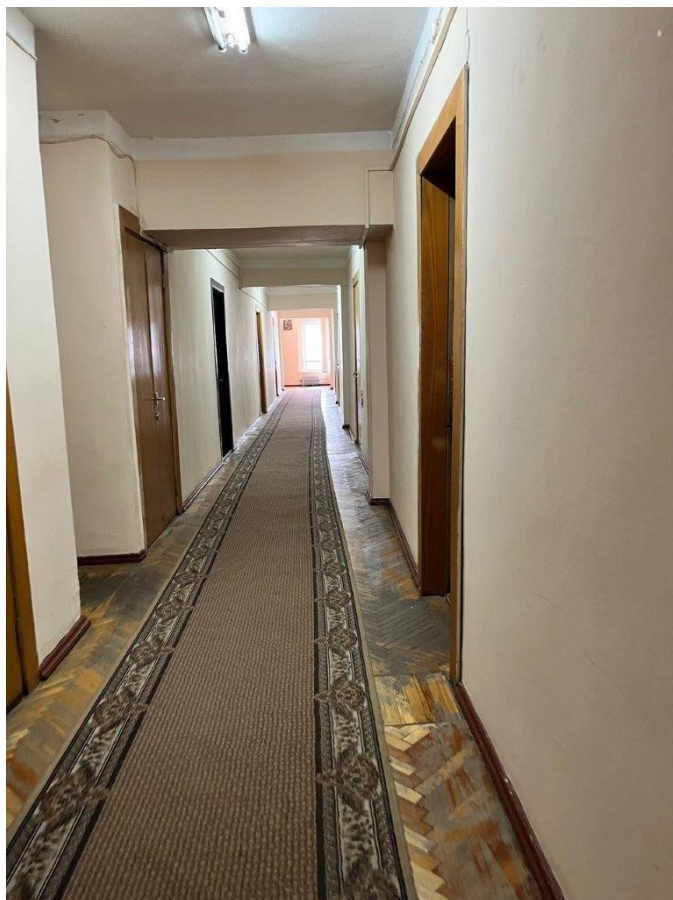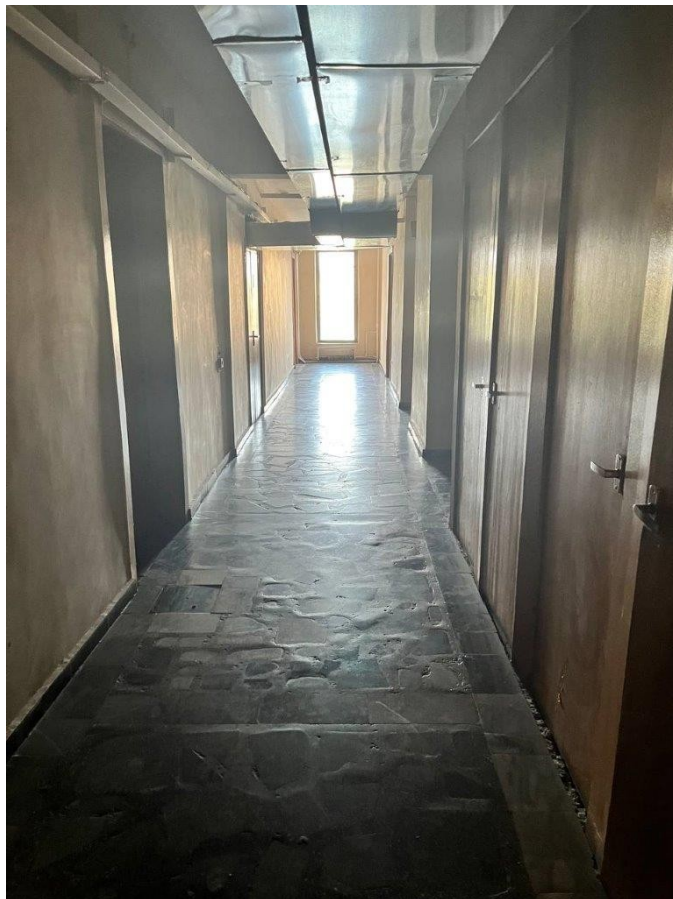

Galerie - Sala de prestare a serviciului



Galerie - Grup sanitar



